



**Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Pucku**

**I N F O R M A T O R**

**za 2018 r.**

**Puck, styczeń 2019 r.**





# **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku**

## **INFORMATYK**

**za 2018 r.**

**Puck, styczeń 2019 r.**

### **Spis treści**

1. Stan organizacyjny Komendy Powiatowej PSP w Pucku .....	4
2. Wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku .....	7
3. Podstawowe wyposażenie jednostek OSP w KSRG .....	13
4. Podstawowe wyposażenie jednostek OSP spoza KSRG .....	15
5. Sport Pożarniczy .....	17
5.1. Zawody gminne 2017 rok .....	17
5.2. Zawody gminne 2018 rok .....	18
5.3. Zawody powiatowe 2017 .....	19
6. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej .....	20
7. Wyniki inspekcji gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP KSRG powiatu puckiego w 2018 r. ....	22
8. Analiza inspekcji gotowości bojowej oraz przeglądów jednostek OSP w powiecie puckim w 2018 roku .....	24
8.1. Ocena przebiegu alarmowania .....	25
8.2. Ocena gotowości ratowników .....	26
8.3. Ocena gotowości .....	26
8.4. Ocena dokumentacji .....	27
8.5. Ocena wiedzy teoretycznej druhów OSP .....	27
8.6. Ocena ćwiczenia .....	27
9. Szkolenie członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. ....	28
10. Wyjazdy jednostek OSP w KSRG w roku 2018. ....	30
11. Wyjazdy jednostek OSP spoza KSRG w roku 2018. ....	31
12. Wyjazdy poszczególnych jednostek OSP poza teren własnej gminy. ....	32
13. Średni wiek samochodów OSP w gminach powiatu. ....	33
14. Zakupy samochodów dla OSP zrealizowane w 2018 roku .....	34
15. Działania interwencyjne straży pożarnych. ....	35
15.1. Ilość zdarzeń w powiatach woj. pomorskiego w 2018 roku .....	35
15.2. Ilość zdarzeń w latach 2006 - 2018. ....	36
15.3. Liczba zdarzeń według podziału administracyjnego .....	38
15.4. Wskaźniki zdarzeń na 1000 mieszkańców .....	40

15.5. Liczba zdarzeń w poszczególnych miesiącach w latach 2016-2018. ....	41
15.6. Wypadki komunikacyjne z osobami poszkodowanymi w latach 2014-2018. ....	42
15.7. Liczba rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych. ....	43
16. Analiza pożarów. ....	44
16.1. Najczęstsze przyczyny występowania pożarów. ....	44
16.2. Pożary według grup obiektów. ....	45
16.3. Pożary według wielkości. ....	46
16.4. Pożary średnie które miały miejsce w 2018 r. ....	46
16.5. Pożary w czasie których były osoby poszkodowane. ....	48
17. Analiza miejscowych zagrożeń. ....	51
17.1. Najczęstsze przyczyny występowania miejscowych zagrożeń. ....	51
17.2. Zdarzenia z ofiarami śmiertelnymi. ....	52
17.3. Najpoważniejsze zdarzenia z kategorii miejscowe zagrożenia w roku 2018. ....	53
18. Osoby poszkodowane w czasie zdarzeń. ....	56
19. Dyspozycyjność i mobilność jednostek OSP. ....	60
20. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w 2018 r. ....	62
21. Dotacje dla jednostek OSP. ....	64
22. Przykłady akcji ratowniczo - gaśniczych w roku 2018. ....	66

## 1. Stan organizacyjny Komendy Powiatowej PSP w Pucku

### Kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP

Komendant Powiatowy

bryg. Bartłomiej Mollin

Z-ca Komendanta Powiatowego

ml.bryg. Andrzej Borkowski

### Dowództwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Dowódca JRG – st. kpt. Artur Krzeszowski

Z-ca Dowódcy JRG - asp. sztab. Ryszard Lieske


Stan zatrudnienia w KP PSP na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 48 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych (w tym 2 na ½ etatu).

Jednostka	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowcy	Pr. cywilni
Komenda	3	4	6	0	3
JRG	2	7	25	1	-
<b>Razem:</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>3</b>


Według danych GUS na 2018 roku w powiecie mieszka 83 600 osób co daje średnio 0,57 strażaka na 1000 mieszkańców. Wartość wzorcową to 1 strażak na 1000 stałych mieszkańców. Znający specyfikę naszego powiatu zdają sobie sprawę jak ta proporcja zmienia się w okresie sezonu letniego. Gdy szacunkowo w naszym powiecie dziennie przebywa około 250 tysięcy osób.




### Zatrudnieni wg korpusów

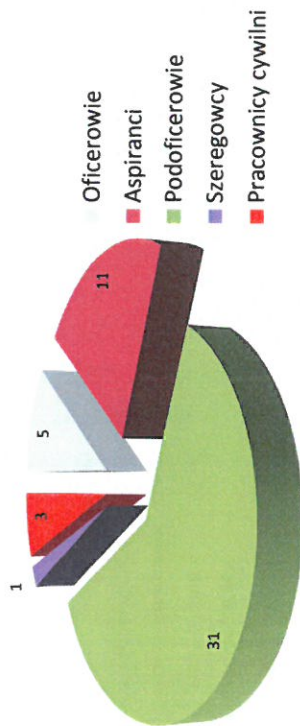


### Zatrudnienie wg wieku strażaków

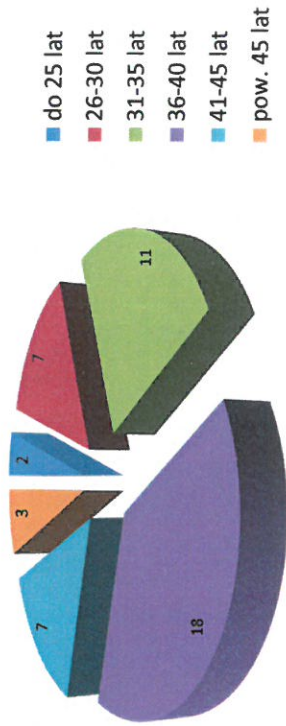

### Funkcjonariusze wg stażu służby i pracy

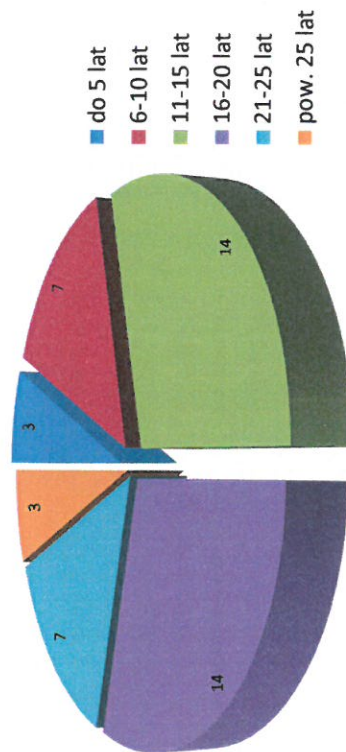

### Zatrudnienie wg wykształcenia

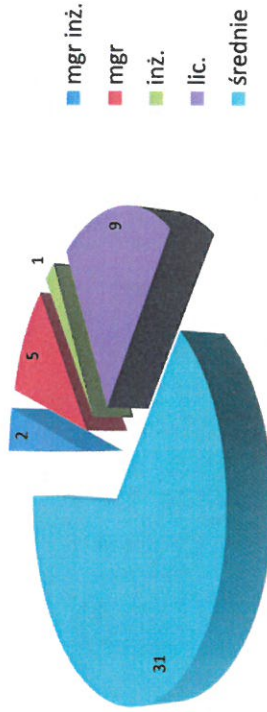

Obecnie swoje kwalifikacje zawodowe podnoszą:

- w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na zaocznych studiach inżynierskich - 2 osoby
- Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu - zaoczne studium aspirantów - 1 osoba
- dodatkowo kilku funkcjonariuszy podnosi kwalifikacje ogólne w uczelniach cywilnych

## 2. Wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

Aktualnie nasza Komenda posiada 11 pojazdów pożarniczych:

- SH-21 Volvo rok prod. 2000
- SLRt Renault Mascott rok prod. 2005
- SLKw Renault Kango rok prod. 2008
- SLOp Nissan NP 300 rok prod. 2008
- GCBA 5/35 Man rok prod. 2008
- SLOp Nissan Qashqai rok prod. 2011
- SCKw Mercedes Atego rok prod. 2011
- GBA 2.5/24 Renault Midlum rok prod. 2013
- SLOp Skoda Octavia rok prod. 2015
- SLKw Renault Trafic rok prod. 2016
- Quad Access Motor rok prod. 2018

Ponadto posiadamy na wyposażeniu (wymieniono najistotniejsze):

- Kamera termowizyjna FLIR K55
- 4 skafandry z kamizelkami ratowniczymi do pracy w wodzie
- Zestaw 4 pomp szlamowych o wydajności łącznej ponad 6 000 l/min
- 5 kpl ubrań kwaso i lugoodpornych DuPont Tychem typ 3
- Namiot pneumatyczny NPS 37 z nagrzewnicą
- Łódź hybrydową 8 os.,
- Agregat pompowy do szlamu o wydajności 7,7 m<sup>3</sup>/min,
- 4 agregaty prądotwórcze
- 12 aparatów powietrznych nadciśnieniowych Fenzy
- 2 zestawy hydrauliczne Holmatro
- 1 pompa pływająca
- 2 pompy szlamowe
- Detektory wielogazowe
- Detektor promieniowania radiacyjnego
- Detektor napięcia AC Hotstick
- 2 pilarki ratownicze
- Poduszki powietrzne wysokiego ciśnienia Holmatro

W roku 2018 dzięki środkom pochodzącym z budżetu państwa w ramach ustawy modernizacyjnej rozpoczęliśmy długo oczekiwaną inwestycję pod nazwą „Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną” dzięki wsparciu Wojewody Pomorskiego, Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, Starosty i Rady Powiatu puckiego, Burmistrza i Rady Miasta Władysławowo oraz Burmistrz i Rady Miasta Puck zrealizowano etap I inwestycji.

Pozyskane środki finansowe w tys. zł					
Rok	budżet państwa (program modernizacji)	budżet państwa	rezerwa celowa	fundusz wsparcia (samorządy)	Wykonano
2017	70			30	100
2018	792	1 388	1 100	52,5	3 332,5
					Dokumentacja Etap I





Quad ACCESS MOTOR 4x4 z przyczepą i wyciągarką	
Środki Unii Europejskiej – projekt: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych działań akcji ratowniczych”	59 901 zł



Zestaw do ratownictwa wysokościowego	
Rada i Wójt Gminy Puck	12 000 zł






Agregat prądotwórczy stacjonarny 50 kVA ze sterowaniem	
Rezerwa celowa z programu modernizacji	50 000 zł



Masz oświetleniowy, pilarka ratownicza, agregat prądotwórczy i inny sprzęt	
Rezerwa celowa na doposażenie techniczne w sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	33 100 zł

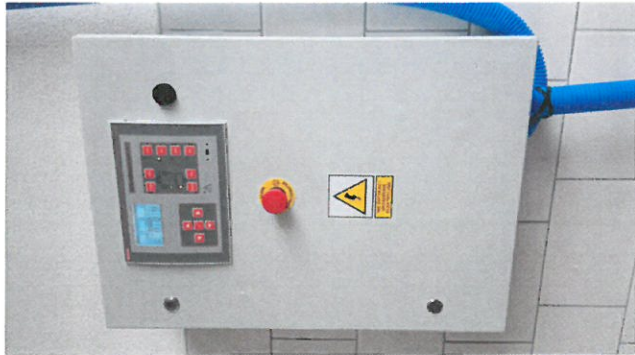

## Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:

☐ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.\*

.....  
(adres e-mail)

☐ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego numeru telefonu \*

.....  
(numer telefonu)

☐ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego numeru identyfikacyjnego PESEL\*

.....  
(PESEL)

☐ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie serii oraz numeru mojego dowodu osobistego\*

.....  
(seria oraz numer dowodu osobistego)

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Burmistrz Helu, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50 w Helu 84-150 Hel**, którego dane kontaktowe są następujące:

- telefon (58) 677-72-40
- fax (58) 677-72-77
- pisać na adres 84-150 Hel ul. Wiejska 50
- adres e-mail: [ratusz@gohel.pl](mailto:ratusz@gohel.pl)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: [iod@gohel.pl](mailto:iod@gohel.pl)

Dane osobowe są przetwarzane w celu wydzierżawienia gruntów gminnych

Podstawą przetwarzania jest: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece, ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji wynikającej z przepisów prawa tj. przez okres dziesięciu lat.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które **wyraziła zgodę**, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

.....  
(data)

.....  
(imię i nazwisko, czytelny podpis)





### 3. Podstawowe wyposażenie jednostek OSP w KSRG

Nazwa OSP	Samochody	Aparaty OUO	PSP RI
Gnieźdźewo	GCBA-Rt 5/32 - JELCZ	4 x Fenzy	1
Mrzezino	GBA 2,5/16 - STAR	4 x Fenzy	1
Starzyno	GBA-Rt 2,5/16 - IVECO	4 x Fenzy	1
Strzelno	GBA 2,5/16 - STAR GLBM-Rt 0,2/04 - FORD	4 x Fenzy 2 x Auer	2
Kosakowo	GBA-Rt 2,5/25,5/ - MAN GBA 2,5/16 - STAR SLKw - IVECO	3 x Auer 2 x Fenzy 2 x Scott	2
Hel	GCBA 5/32 - JELCZ SRt-IVECO-MAGHRUS GBA-Rt 3,5/30 KAMAZ	8 x MSA	3
Jastarnia	GBA-Rt 3/16 SCANIA GBA 2,5/16 - STAR SLKw - FORD	6x Fenzy	2
Karlikowo	GBA-Rt 2,5/16 MERCEDES GLBM-Rt 0,3/04 -MERCEDES	4 x Fenzy 3 x AP3 ???	2
Krokowa	GCBA 5/32 - JELCZ SLKw - VW	4 x Fenzy	1
Slawoszyno	GBA-Rt 2,5/16 - STAR GBA 2,5/16/2 STAR-MAN	4 x Auer	1
Wierzchucino	GBA-Rt 2,5/16 MERCEDES GCBA 5/24 - JELCZ GLM 8 - LUBLIN	6x Fenzy	2
Chlapowo	GCBA-Rt 5/32 - SCANIA GLBM-Rt 0,2/0,4 - FORD	4 x Auer	2
J. Góra	GCBA-Rt 8,6/32 - VOLVO GLBM-Rt 1/1,5 - MERCEDES SLKw - TOYOTA Przyczepa towarowa do SLKw	4 x Scott 2x Fenzy	2
Władysławowo	GLBA-Rt 1/10 - IVECO GCBA 5/32 - SCANIA SD 30 MERCEDES SLKw - VOLKSWAGEN Przyczepa APL	6 x Fenzy	2
Żarnowiec	GCBA 5/23 MAN GBA 2,5/16 - STAR SLRR - MITSUBISHI Łódź hybrydowa - 5 osobowa Przyczepa towarowa 4,5 t	4 x Fenzy; 2 x Scott	1

Nazwa OSP	Pompy do wody	Narzędzia hydrauliczne	Agregaty
Gnieźdźewo	1 x szlamowa, + 2* 1 x zanurzeniowa	Holmatro - 3 urządzenia	2,3 kW/230V 2,8 kW/230V
Mrzezino	1x szlamowa, 1x pływająca +1*	Holmatro - 1 urządzenie	3,3 kW/230V 2 kW/230V
Starzyno	1x szlamowa, 1x pływająca + 1*	Holmatro - 4 urządzenia	2,3 kW/230V
Strzelno	2x szlamowa 2x pływająca 1x mot. Tohatsu + 2*	Holmatro - 2 urządzenia Holmatro - 1 urządzenie	2,2 kW/230V 3,6 kW/230V
Kosakowo	3 x szlamowa, 1x pływająca, 1x zanurzeniowa	Weber - 3 urządzenia	2,1 kW/230V 2,4 kW/230V
Hel	1 x elektr. 4x szlamowa, 4x pływająca + 4*	Lukas - 1 urządzenie Holmatro - 4 urządzenia Holmatro - 2 urządzenia	3,1 kW/230V 5,6 kW/230V
Jastarnia	1 x szlamowa 3 x pływająca 1 x zanurzeniowa	Holmatro - 4 urządzenia	4k W/230V 3k W/230/400V
Karlikowo	1x szlamowa 2 x mot. Tohatsu 1x pływająca + 2*	Lukas - 1 urządzenie Holmatro - 1 urządzenie Weber - 3 urządzenia	0,65 kW/230V 2,6 kW/230V 4k W/230V/400V
Krokowa	1x szlamowa 1x pływająca + 2*	Holmatro - 1 urządzenie	2,1 kW/230V 3 kW/230V
Slawoszyno	1x szlamowa 1x pływająca + 1*	Weber - 4 urządzenia Holmatro - 1 urządzenie	2,5 kW/230V
Wierzchucino	1 x szlamowa 3 x pływająca 1 x mot. Tohatsu	Weber - 5 urządzeń	2,2 kW/230V 4,2 kW/230V
Chlapowo	2 x szlamowa, 1 x pływająca + 2*	Weber - 3 urządzenia Weber + wyważacz Weber + kombi	2,2 kW/230V 2,2 kW/230V
J. Góra	3x pływająca 3x szlamowa +2*	Holmatro - 5 urządzeń Holmatro - 3 urządzenia elektryczne	4 kW/230V 2,2 kW/230V 1,5 kW/230V
Władysławowo	4x szlamowa, 1 zanurzeniowa, 2x pływająca	Holmatro - 5 urządzeń	2,5 kW/230/400V 2,5 kW/230V 2 kW/230V
Żarnowiec	2x szlamowa 4x pływająca	Holmatro - 1 urządzenie	2,8 kW/230V 7 kW/230V

\* motopompy typu PO 5, GZUT, ZIEGLER

#### 4. Podstawowe wyposażenie jednostek OSP spoza KSRG

Nazwa OSP	Samochody	Aparaty ODO	PSP R1
OSP Darzłubie	GCBA 3/28 SCANIA	3 x Fenzy	PSP R1
OSP Mieroszyno	GLBM 0,5/8 IVECO	4 x Fenzy	PSP R1 PSP R0
OSP Leśniewo	GCBA 3,2/28 VOLVO	4 x Fenzy	PSP R1
OSP Swarzewo	GLBA-Rt 1/8 IVECO SLRt Lublin	3 x Fenzy	PSP R1
OSP Lebcz	GBA 2/16 VOLVO SLKw LUBLIN 3	5 x Auer	PSP R1
OSP Polczyno	GBA 2,5/16 - STAR 244	6 x Fenzy	PSP R1
OSP Smolno	GBA 3/20 RENAULT G230	2 x Auer	PSP R0
OSP Werblinia	GCBA 3/24 SCANIA	2 x Auer 2 x Fenzy	PSP R0
OSP Żelistrzewo	GBA 2,6/16 - MAGIRUS	4x Fenzy	PSP R0
OSP Domatowo	GBA 2,5/16 - STAR 244	2 x Auer	PSP R0
OSP Białogóra	SLRR SUZUKI		PSP R0
OSP Sobieńczyce	GBA 2,5/16 - STAR 244	2 x Dräger	PSP R0
OSP Prusewo	GLBM 0,5/0,2 - MERCEDES		
OSP Tyłowo	GLM 8 - LUBLIN II		
OSP Karwia	GBA 2,5/24 MERCEDES GCBA 5/32 - JELCZ 004 SLKw - NISSAN NAVARA Quad Bombardier	4x Fenzy	PSP R1 2xPSP R0

Nazwa OSP	Pompy do wody	Narzędzia hydrauliczne	Agregaty prądotwórcze
OSP Darzłubie	2x szlamowa 1x pływająca + 1*	Holmatro – 3 urządzenia	2,4 kW/230V
OSP Mieroszyno	2x szlamowa 1x pływająca + 1*	Holmatro Kombi	2,5 kW/230V
OSP Leśniewo	1x szlamowa 1x elektr. szlamowa 1x pływająca	Holmatro Kombi	2,2 kW/230V 4,4 kW/230V
OSP Swarzewo	1x szlamowa 1x elektr. szlamowa 1x pływająca + 1*	Weber – 2 urządzenia	2,5 kW/230V
OSP Lebcz	1x szlamowa 1x elektr. szlamowa 1x pływająca + 1*	Holmatro Kombi	2,2 kW/230V
OSP Polczyno	1x szlamowa 1x pływająca + 1*		2,5 kW/230V
OSP Smolno	1x szlamowa 1x pływająca + 2*		2,5 kW/230V
OSP Werblinia	1x szlamowa 1x pływająca + 1*		2,1 kW/230V 4,3 kW/230V
OSP Żelistrzewo	1x szlamowa 1x pływająca + 1*		2,1 kW/230V
OSP Domatowo	1x szlamowa 1x pływająca + 1*		2,5 kW/230V
OSP Białogóra	1x szlamowa 1x pływająca + 1*		
OSP Sobieńczyce	1x szlamowa 1x pływająca + 2*		1,5 kW/230V
OSP Prusewo	2 x pływająca 1 x szlamowa + 2*		3 kW/230V
OSP Tyłowo	1x szlamowa 1x pływająca + 1*		
OSP Karwia	1x przewoźna 2250 l/min 2x szlamowa 2x pływająca + 1*	Holmatro - 3 urządzenia	2,2 kW/230V

\* motopompy typu PO 5

## 5. Sport Pożarniczy

### 5.1. Zawody gminne 2017 rok

Gmina Puck		
	mężczyźni	kobiety
1	Swarzewo	Gnieźdźewo
2	Werblinia	Strzelno
3	Strzelno	Mieroszyno
4	Starzyno	Połczyno
5	Darżlubie	Leśniewo
6	Domatówko	
7	Smolno	
8	Połczyno	
9	Mieroszyno	
10	Gnieźdźewo	
11	Żelistrzewo	
12	Domatowo	
13	Mechowo	
14	Leśniewo	
15.	Lebicz	

Gmina Władysławowo	
mężczyźni	Kobiety
1	Chłapowo "1"
2	Chłapowo "2"
3	Jastrzębia Góra
4	Jastarnia
5	Władysławowo
6	Karwia

Gmina Krokowa		
	mężczyźni	kobiety
1	Karlikowo	Wierzychucino
2	Tyłowo	Karlikowo
3	Prusewo	Żarnowiec
4	Żarnowiec	
5	Wierzychucino	
6	Sobieńcycze	
7	Ślawoszyno	
8	Krokowa	
9	Białogóra	

### 5.2. Zawody gminne 2018 rok

Gmina Puck		
	mężczyźni	kobiety
1	Swarzewo „I”	Strzelno
2	Strzelno	Gnieźdźewo
3	Starzyno	Połczyno
4	Lebicz	Werblinia
5	Darżlubie	Starzyno
6	Gnieźdźewo	Żelistrzewo
7	Mieroszyno	
8	Połczyno „II”	
9	Swarzewo „II”	
10	Żelistrzewo	
11	Połczyno „I”	
12	Mrzezino	
13	Smolno	
14	Werblinia	
15.	Domatowo	
16	Leśniewo	
17	Mechowo	

Gmina Władysławowo	
	mężczyźni
1	Jastrzębia Góra
2	Jastarnia
3	Władysławowo
4	
5	
6	

Gmina Krokowa		
	mężczyźni	kobiety
1	Tyłowo	Karlikowo
2	Żarnowiec	Żarnowiec
3	Sobieńcycze	Sobieńcycze
4	Karlikowo	
5	Prusewo	
6	Krokowa	
7	Ślawoszyno	
8	Białogóra	
9	Wierzychucino	

### 5.3. Zawody powiatowe 2017

W dniu 16 września 2017 r. na stadionie MOKSIR w Pucku przeprowadzono X Powiatowe Zawody Sportowe - Pożarnicze jednostek OSP powiatu puckiego. W zawodach udział wzięły najlepsze drużyny wyłonione w czasie eliminacji gminnych w latach 2016-2017.

Miejsce	mężczyźni	Wynik	kobiety	Wynik
1	Swarzewo	97,6	Karlikowo	112,2
2	Darżlubie	104,4	Gnieźdźzewo	115,1
3	Strzelno	104,5	Strzelno	119,3
4	Żarnowiec	108,4	Wierzchucino	135,0
5	Chłapowo II	115,4	Mieroszyno	142,0
6	Chłapowo I	117,1		
7	Werblinia	118,5		
8	Starzyno	125,7		
9	Karlikowo	129,0		
10	Wierzchucino	132,1		
11	Jastrzębia Góra	135,6		
12	Tyłowo	dyskw.		

23 września 2018 roku w Gniewinie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP.

W klasyfikacji generalnej w grupie „C” wygrała drużyna kobieca z OSP Karlikowo.

Natomiast Druhowie z OSP Swarzewo zajęli szóste miejsce chociaż po pierwszej konkurencji byli na prowadzeniu.

### GRATULUJEMY!

W bieżącym roku zostaną rozegrane XI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP powiatu puckiego. Przypominamy, że pewne miejsce w zawodach mają zwycięskie drużyny z ostatnich zawodów powiatowych oraz zwycięzcy zawodów gminnych z lat 2017-2018. Pozostałe drużyny będą dobrze proporcjonalnie do liczby jednostek w poszczególnych zarządkach gminnych.


### 6. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Etap gminny	Grupa	I miejsce	II miejsce	III miejsce
g. Krokowa Sławoszyń 20.03.2018r.	Grupa I	Julian Minga MDP Sławoszyń	Katarzyna Browarczyk OSP Sławoszyń	Roksana Szymikowska OSP Karlikowo
	Grupa II	Monika Browarczyk OSP Sławoszyń	Karolina Lemke OSP Wierzchucino	Ewelina Laddach OSP Wierzchucino
	Grupa III	Maciej Kuptz OSP Krokowa	Kinga Kielńska OSP Krokowa	Jan Kielński OSP Krokowa
Władysławowo Jastarnia, Hel Jastrzębia G. 02.03.2018r.	Grupa I	Jakub Ślaskiewicz OSP Hel	Jakub Kohnke MDP Jastrzębia Góra	Maciej Machol MDP Karwia
	Grupa II	Stanisław Jeka OSP Chłapowo	Angelika Hincke OSP Chłapowo	Dawid Jarmuzewski OSP Hel
	Grupa III	Filip Zaczek OSP Władysławowo	Artur Bisewski OSP Jastrzębia Góra	Kamil Szmidt OSP Władysławowo
gm. Puck, gm. Kosakowo Leśńewo 15.03.2018r.	Grupa I	Krzysztof Kąkol OSP Kosakowo	Paweł Borkowski OSP Gnieźdźzewo	Aleksandra Kohnke OSP Gnieźdźzewo
	Grupa II	Agata Detlaff OSP Gnieźdźzewo	Paulina Zaczek OSP Strzelno	Piotr Labuda OSP Mieroszyno
	Grupa III	Piotr Wessertling OSP Gnieźdźzewo	Maria Kulling LSM Puck	Paweł Lademmann OSP Leśńewo
Etap powiatowy Krokowa 05.04.2018r.	Grupa I	Wiktoria Kasia Detlaff SP3 Władysławowo	Krzysztof Kąkol OSP Kosakowo	Jakub Juszcak OSP Puck
	Grupa II	Piotr Labuda OSP Mieroszyno	Natalia Bekisz OSP Strzelno	Angelika Hincke OSP Chłapowo
	Grupa III	Kinga Kielńska OSP Krokowa	Paulina Jaschke OSP Wierzchucino	Maria Kulling LSM Puck



7. Wyniki inspekcji gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP  
KSRG powiatu puckiego w 2018 r.

Jednostka	Hel	Jastarnia	Kosakowo	Kartlikowo	Krokowa	Ślawoszyń	Wierzbuchino	Zarnowiec	Gniewkowo	Mrzezino	Starzyń	Strzelno	Chłapowo	J. Góra	Władysławowo
Alarmowanie (max 10 pkt)	10	10	10	10	8	6	10	10	8	10	8	9	10	6	3
Gotowość ratowników (max 10 pkt)	10	10	10	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Stan techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego (max 15 pkt)	15	15	15	12	11	15	15	14	12	14	15	15	15	15	9
Dokumentacja (max 5 pkt)	5	5	5	5	3	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5
Wiedza teoretyczna (max 10 pkt)	9	9	8	7	8	9,5	9	8	8	9	8,5	8,5	10	8	9,2
Cwiczenie (max 50 pkt)	47	44	45	36	43	47	45	50	45	50	50	33	50	38	45
Suma punktów (max. 100 pkt.)	96	93	93	80	83	92	93	96	88	95	97	81	100	82	81
Ocena za 2018 r.	b. dobry	b. dobry	b. dobry	dobry	dobry	dobry	b. dobry	b. dobry	ndst.	b. dobry	b. dobry	dobry	celujący	dobry	dobry
2017(max. 100)	87	79	88	51	96	87	99	94	81	88	96	73	97	41	90
2016(max. 50)	41	28	44	38	43	39	46	45	45	38	0	47	50	48	43
2015(max. 50)	45	42	44	44	43	41	45	43	45	19	48	48	48	47	44

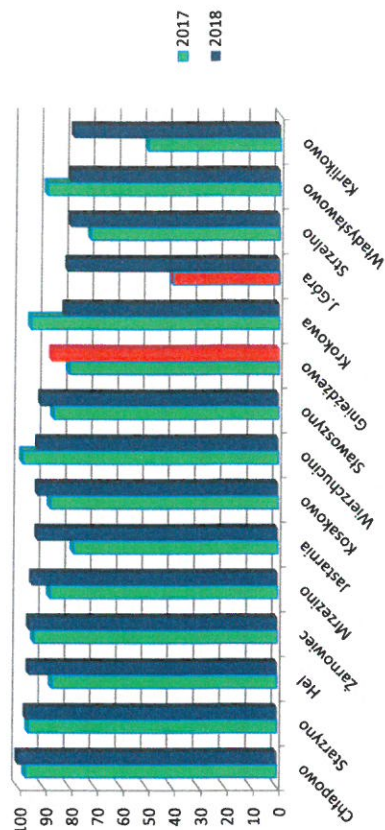

Etap	I grupa	II grupa	III grupa
g. Krokowa Ślawoszyń 20.03.2018 r.	19	14	6
Władysławowo Jastarnia, Hel Jastrzębia G. 02.03.2018 r.	5	5	5
g. Puck Lesńewo 15.03.2018r.	7	25	14
Etap powiatowy Krokowa 05.04.2018r.	5	5	5
	Ilość uczestników	12	28
	Awansowało	5	5
	Ilość uczestników	15	14
	Awansowało	1	1

W dniu 15 kwietnia 2018 roku w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku odbyły się Wojewódzkie eliminacje OTWP.

Powiat pucki reprezentowali następujący uczestnicy:

Wiktor Kasia Dettlaff która zajęła 2 miejsce w swojej grupie,

Piotr Labudda – 4 miejsce

Kinga Kielńska - nie znalazła się w ścisłym finale.

**Wiktor Kasia Dettlaff** reprezentowała nasz powiat podczas finału Krajowego, który odbył się 01-03.06.2018 w Świdwinie w woj. zachodniopomorskim.


Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy są dowodem wysokiego poziomu wiedzy pozarocznej młodzieży powiatu puckiego.

**GRATULUJEMY!!!!**



Wyniki inspekcji gotowości operacyjno-technicznej OSP spoza systemu w 2018 r.

Jednostka	Ilość punktów									
	Alarmowanie (max 10 pkt)	Gotowość ratowników (max 10pkt)	Stan techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego, środków łączności (max 15 pkt)	Dokumentacja (max 5 pkt)	Wiedza teoretyczna (max 10 pkt)	Ćwiczenie (max 50 pkt)	Suma punktów (max. 100 pkt.)	2018 r.		
Darżlubie	10	10	10	10	10	10	92	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Domatowo	10	10	10	10	10	10	92	o	83	b. dobry
Leśniewo	10	10	10	10	10	10	96	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Lebacz	10	10	10	10	10	10	94	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Mieroszyno	10	10	10	10	10	10	94	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Połczyń	10	10	10	10	10	10	94	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Smolno	10	10	10	10	10	10	95	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Swarzewo	10	10	10	10	10	10	90	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Werblinia	10	10	10	10	10	10	90	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Zelstrzewo	10	10	10	10	10	10	84	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Miechowo	10	10	10	10	10	10	42	ndst	-	-
Białogóra	10	10	10	10	10	10	42	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Prusowo	10	10	10	10	10	10	90	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Sobiechyzce	10	10	10	10	10	10	82	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Tyłowo	10	10	10	10	10	10	82	b. dobry	b. dobry	b. dobry
Karwia	10	10	10	10	10	10	94	b. dobry	b. dobry	b. dobry

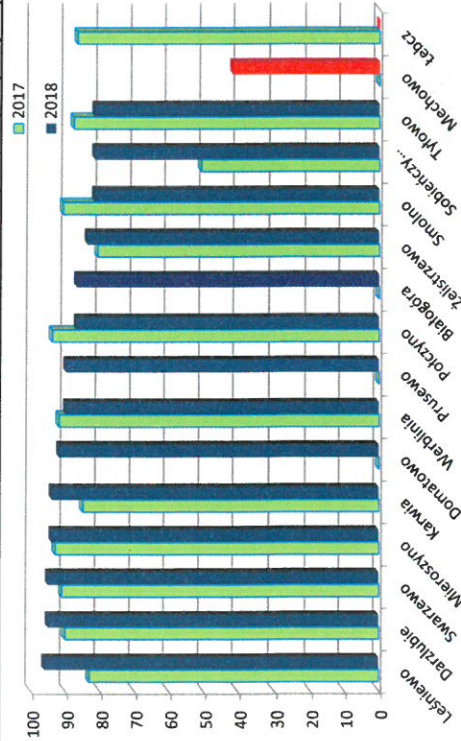

## 8. Analiza inspekcji gotowości bojowej oraz przeglądów jednostek OSP w powiecie puckim w 2018 roku.

W roku 2018 r., na terenie powiatu puckiego, przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjno-technicznej Ochotniczych Straży Pożarnych. Inspekcjami objęto 29 jednostek OSP z powiatu w tym piętnaście jednostek włączonych do KSRG. Kontrola nie poddaje się jednostek, których stan osobowy uniemożliwia wyjazd, bądź nie posiadają na wyposażeniu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze naszej komendy zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zarządzenie to określa sposób przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej przez Państwową Straż Pożarną mającą za zadanie ocenę zdolności do reagowania na nagłe zagrożenie oraz stopień przygotowania podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych

Inspekcji podlegały w szczególności takie elementy gotowości operacyjnej jak alarmowanie, gotowość ratowników oraz pojazdów i sprzętu do działań ratowniczych, gotowość urządzeń i systemów łączności, dokumentacja operacyjna oraz praktyczne ćwiczenia ratownicze. Ogólną punktową ocenę inspekcji stanowi suma punktów uzyskanych podczas oceny poszczególnych działań. Szczególną uwagę skoncentrowano na ocenie przebiegu alarmowania oraz ocenie ćwiczenia. Maksymalnie podczas inspekcji można było zdobyć 100 punktów.

Zespoły inspekcyjne szczególnie uwagę poświęciły jednostkom w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Jednostki te muszą spełniać odpowiedni standard wyposażenia jak i umiejętności. Z tego powodu ocena poszczególnych działań była bardziej rygorystyczna.

Na ocenę końcową składały się wyniki z poszczególnych działań tj.:

- alarmowanie OSP,
- gotowości ratowników OSP,
- gotowości (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności,
- dokumentacja,
- ćwiczenie.



Ocena końcowa inspekcji ustalana była na podstawie uzyskanych punktów wg poniższej tabeli:

Liczba punktów	Ocena	
pow. 98 - 100 pkt.	6	celujący
pow. 93 - 98 pkt.	5	bardzo dobry
pow. 80 - 93 pkt.	4	dobry
pow. 65 - 80 pkt.	3	dostateczny
pow. 50 - 65 pkt.	2	dopuszczający
0 - 50 pkt.	1	niedostateczny

Średnia ilość punktów uzyskanych podczas inspekcji w jednostkach OSP w KSRG to 90 punktów, a w jednostkach pozostałych to prawie 81 punktów.

Najwyższą ocenę wśród jednostek KSRG uzyskały: OSP Chłapowo (100), OSP Starzyno (97), OSP Hel (96), OSP Żarnowiec (96), natomiast najniższą ocenę uzyskały jednostki OSP Karlikowo (80), OSP Strzelno (81) oraz OSP Władysławowo (81). Jednostka OSP Gnieźdzewo ze względu na brak ważnego przeglądu technicznego pojazdu otrzymała ocenę niedostateczną.

Najwyższą ocenę wśród jednostek spoza KSRG uzyskały: OSP Leśniewo (96), OSP Darzłubie (95), OSP Swarzewo (95), natomiast najniższą ocenę uzyskała jednostka OSP Lebcz (9) oraz OSP Mechowo (42).

#### 8.1. Ocena przebiegu alarmowania – ilość punktów za zagadnienie 0-10 pkt.

Oceniano tu czas alarmowania jednego zastępu oraz kompletność obsady. Podczas sprawdzania alarmowania jednostki tj. czasu dysponowania siłami i środkami, liczonego od momentu powiadomienia (zaalarmowania) o zdarzeniu inspekcjonowanej ochotniczej straży pożarnej do momentu wyjazdu (rozpoczęcia interwencji) zadysponowanych sił i środków z miejsca ich stacjonowania. Zgodnie z metodyką oceniania inspekcji: stwierdzenie braku możliwości wyjazdu zastępu ratowniczego w czasie 15 minut skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z całej inspekcji, niezależnie od ilości uzyskanych punktów z pozostałych ocenianych elementów inspekcji.

Jednostki: OSP Hel, OSP Jastarnia, OSP Chłapowo, OSP Żarnowiec, OSP Wierzchucino, OSP Karlikowo, OSP Mrzezino, OSP Kosakowo, OSP Domatowo, OSP Leśniewo, OSP Mieroszyno, OSP Polczyno, OSP Swarzewo, OSP Werblinia, OSP Żelistrzewo, OSP Sobieńczyce, OSP Tyłowo, OSP Darzłubie, wyjechały w czasie do 5 min.

#### 8.2. Ocena gotowości ratowników – ilość punktów za zagadnienie 0-10 pkt.

Na ocenę składają się m.in. ocena stanu wyposażenia (odzież specjalna, środki ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty) strażaków podlegających inspekcji oraz posiadanych przez nich uprawnień. Średnia uzyskana ilość punktów to 9,8 w jednostkach ksrsg oraz 9,8 dla jednostek poza systemem. Maksymalną ilość punktów otrzymało dwanaście jednostek w ksrsg oraz osiem jednostek poza systemem.

Ocenie punktowej podlega zastęp (zastępy), który przybył na alarm. W przypadku, gdy liczba druhow osp przybyłych na alarm jest mniejsza niż 4 (w tym dowódca i kierowca), nie przyznaje się punktów za gotowość druhow.

Problemy szkoleniowe zostały opisane w następnym rozdziale.

#### 8.3. Ocena gotowości (stanu technicznego) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności – ilość punktów za zagadnienie 0-15 pkt.

Ocena tego działu wypadła dobrze. Średnia to 12,8 dla jednostek w ksrsg oraz 13,1 dla jednostek poza systemem. Uwagi w tym dziale to w szczególności:

- OSP Białogóra – niekompletna torba medyczna,
- OSP Domatowo – niesprawny szperacz,
- OSP Karwia – niewłaściwa konserwacja i obsługa techniczna,
- OSP Żelistrzewo - aparaty ochrony układu oddechowego znajdują się w garażu zamiast w samochodzie,
- OSP Polczyno – brak ważnego atestu szelek bezpieczeństwa, brak oznaczenia operacyjnego na dachu i z tyłu pojazdu,
- OSP Mechowo - niewłaściwa konserwacja i obsługa techniczna,
- OSP Gnieźdzewo – brak aktualnych badań technicznych w dowodzie rejestracyjnym – BŁĄD KRYTYCZNY,
- OSP Władysławowo – przedłużające się wycofanie samochodu SD30, niewłaściwe zamocowanie sprzętu,
- OSP Mrzezino – brak oznakowania operacyjnego na dachu,
- OSP Karlikowo – brak przeglądu głównego aparatu,
- OSP Krokowa - niewłaściwa konserwacja i obsługa techniczna, niewłaściwy stan paliwa w urządzeniach, ubrudzony sprzęt medyczny, niewłaściwe zamocowanie sprzętu,
- OSP Żarnowiec - ubrudzony sprzęt medyczny, śruba w łodzi do wymiany,

#### 8.4. Ocena dokumentacji - ilość punktów za zagadnienie 0-5 punktów.

Sprawdzeniu podlegały takie elementy jak dokumentacja operacyjna (druk z rozporządzenia o ksrp oraz dokumentacja odwodowa dla jednostek w ksrp), mapa terenu działania, ewidencja wyszkolenia oraz badań lekarskich, dane radiowe, instrukcja przyjęcia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Średnia punktów dla jednostek w ksrp wyniosła 4,6, a dla pozostałych 4,6.

Podczas kontroli stwierdzono następujące braki:

- OSP Mrzeżyno – brak dokumentacji odwodowej, brak ewidencji wyszkolenia oraz ewidencji badań,
- OSP Krokowa – brak dokumentacji odwodowej, brak ewidencji wyszkolenia oraz ewidencji badań
- OSP Tyłowo – brak instrukcji przyjęcia śmigłowca LPR,
- OSP Mechowo – brak instrukcji przyjęcia śmigłowca LPR.

#### 8.5 Ocena wiedzy teoretycznej druhów OSP - ilość punktów za zagadnienie 0-10 punktów.

Przeprowadzono test sprawdzający wiedzę składający się z 10 pytań z podziałem na 3 grupy (dowódcy, ratownicy, kierowcy), z których każde pytanie oceniane jest w systemie 0 - 1. Średnia punktów dla jednostek w ksrp wyniosła 8,6, a dla pozostałych 6,9.

#### 8.6. Ocena ćwiczenia - ilość punktów za zagadnienie - 0-50 punktów.

W ocenie ćwiczeń szczególnie uwzględniano określenie zamiaru taktycznego, rozkazodawstwo i kierowanie działaniami ratowniczymi, wykonawstwo: właściwy dobór i optymalne wykorzystanie sprzętu, zgodnie z zasadami taktyki; przestrzeganie procedur ratowniczych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz znajomość zasad prowadzenia korespondencji radiowej. Średnia punktacja to dla jednostek w ksrp 44,5, a w pozostałych jednostkach 41,3.

Najczęściej powtarzające się uwagi i błędy podczas przeprowadzania ćwiczeń to:

- nie przestrzegania przepisów BHP (nie odpowiednie zabezpieczenia ratowników – nie używanie rękawic specjalnych, niezakładanie rękawic do udzielania pomocy poszkodowanym, niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia),
- niezajomość zasad prowadzenia łączności radiowej,
- zła taktyka prowadzenia działania,
- niezajomość zasad udzielania pomocy medycznej.

Podsumowując tegoroczne inspekcje gotowości bojowej można stwierdzić polepszenie wiedzy i umiejętności oraz wyposażenia jednostek na terenie powiatu puckiego. W dalszym ciągu konieczna jest poprawa stanu wyszkolenia. Konieczna jest poprawa efektywności szkoleń doskonalących prowadzonych przez naczelników jednostek.

W roku 2019 zaplanowano kolejne inspekcje w jednostkach OSP.

### 9. Szkolenie członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Skład osobowy jednostki OSP włączonej do ksrp powinno stanowić co najmniej 12 ratowników spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych będących w stałej gotowości operacyjnej. Ratownicy powinni posiadać co najmniej następujące przeszkolenie pożarnicze:

- szkolenie naczelników - 2,
- szkolenie dowódców - 2,
- szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu - 3,
- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego - 4,
- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 4.

W przypadku braku osiągnięcia standardu w zakresie przeszkolenia 2 naczelników zamienne dopuszcza się przeszkolenie 1 naczelnika i 3 dowódców – łączny stan uprawnionych do kierowania działaniami ratowniczymi nie może być mniejszy niż 4).

Z poniższych danych wynika, że powyższych standardów nie spełniają m.in. jednostki włączone do ksrp tj. :

w zakresie dowódców OSP - OSP Hel,

w zakresie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP –OSP Hel,

w zakresie szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy – OSP Mrzeżyno, OSP Karlikowo.

W jednostkach OSP spoza KSRG największe niedobory w wyszkoleniu występują w OSP Sobieśczyce, OSP Domatówko, OSP Białogóra, OSP Prusewo.

W 2018 roku nasza Komenda przeprowadziła łącznie 2 szkolenia podstawowe. Szkolenie ukończyło łącznie 55 strażaków z jednostek włączonych do ksrp, 19 z pozostałych. Łącznie przeszkolonych zostało 74 nowych strażaków.

Zorganizowano 1 szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, które ukończyło 6 osób.


Łącznie w 2018 roku przeszkoliliśmy 80 druhów.

Nazwa jednostki	Ilość ratowników posiadających					
	badania lekarskie	szkolenie				Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
		podstawowe	ratownictwa technicznego	dowódców	kierowców- konservatorów	
Gnieźdźewo	22	22	19	5	4	5
Mrzezino	13	13	11	6	4	2
Starzino	20	20	19	9	4	7
Strzelno	18	18	13	9	10	7
Karlikowo	20	20	12	4	4	2
Krokowa	18	18	14	5	5	9
Ślawoszyño	20	20	16	6	7	11
Wierzuchino	25	25	23	11	14	12
Żarnowiec	27	27	19	6	9	4
Chłapowo	22	22	16	8	6	13
J. Góra	25	25	12	9	6	9
Władysławowo	23	23	14	7	7	14
Jastarnia	22	22	21	8	4	15
Hel	16	16	12	2	2	7
Kosakowo	27	27	23	13	9	6
Darżlubie	19	19	15	4	4	3
Domatowo	18	18	8	3	3	0
Leśńiewo	14	14	15	6	3	4
Łebcz	13	13	9	3	4	2
Mieroszyno	13	13	8	2	1	1
Mechowo	18	18	10	0	0	1
Półczyno	13	13	13	3	0	2
Smolno	15	15	12	1	0	1
Śwarzewo	19	19	12	3	4	4
Werblinia	12	12	11	1	1	0
Żelistrzewo	10	10	6	4	3	1
Białogóra	3	3	3	0	0	0
Prusewo	6	6	5	1	0	2
Sobieńczyce	3	3	3	0	0	0
Tyłowo	11	11	8	1	3	0
Karwia	13	13	4	5	3	7
Domatówko	1	1	1	0	0	0
RAZEM	508	508	387	145	124	151

OSP włączone do KSRG

stan na 26 lutego 2019 r.


## 10. Wyjazdy jednostek OSP w KSRG w roku 2018.

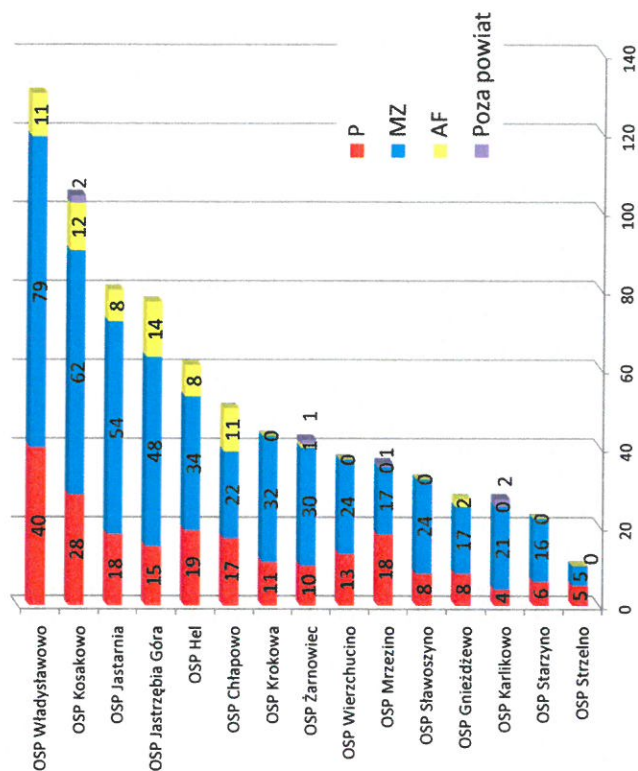

Na wykresie przedstawiono dane dotyczące wyjazdów do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych. Wyjazdy na zabezpieczenie rejonu w czasie gdy wszystkie siły Komendy Powiatowej są zaangażowane przy dłuższych akcjach realizują jednostki OSP Starzino (19), OSP Chłapowo (34) oraz Władysławowo (3) i Gnieźdźewo (1).



11. Wyjazdy jednostek OSP spoza KSRG w roku 2018.

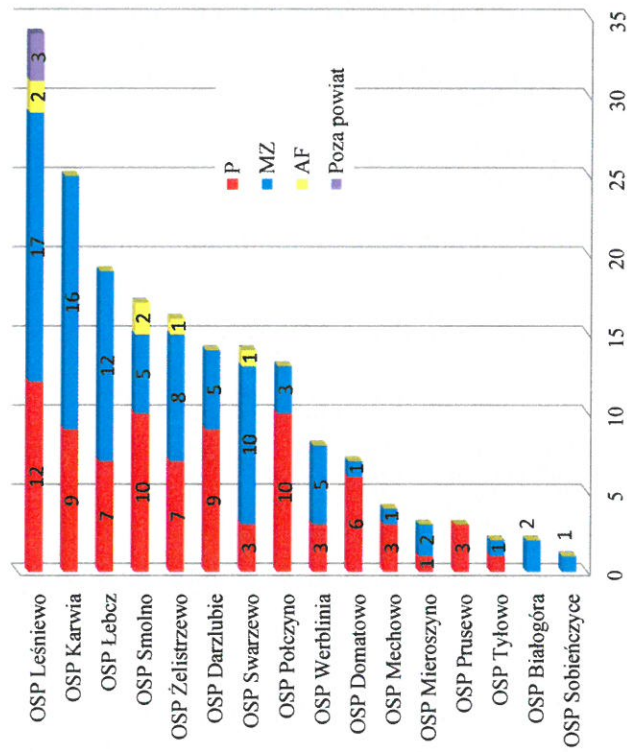

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wydała metodykę budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG w latach 2017-2020. Zgodnie z tą metodyką zaproponowaliśmy włączenie w 2019 roku dwóch kolejnych jednostek do systemu: OSP Karwia i OSP Leśniewo. Jednak w wyniku obliczeń wykorzystujących stan zagrożenia powiatu i gmin, geoprzestrzenne bazy danych oraz podstawowe kryterium jakim jest dotarcie do 80% populacji ludności w czasie do 15 minut wymienione jednostki się nie zakwalifikowały. Kolejna próba zostanie podjęta w następnym okresie.


12. Wyjazdy poszczególnych jednostek OSP poza teren własnej gminy.

Rodzaj	Nazwa OSP	m. Puck	Puck	Kosakowo	Krokowa	Władysławowo	Jastarnia	Hel	Poza powiat	Razem
KSRG*	Władysławowo	1	6	1	1		8	2		19
	Starzyno				6	1				7
	Chłapowo		2							2
	Mrzeżyno	1		1					1	3
	Gniezdźewo	3		4		1				8
	Jastarnia					1		8		9
	J. Góra	1		6						7
	Żarnowiec			4					1	5
	Karlikowo		1						2	3
	Strzelno					3				3
	Hel						12			12
	Kosakowo		1						2	3
	Krokowa		1			1				2
	SUMA	6	11	16	7	7	20	10	6	

\* Przy określaniu terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej należy stosować § 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 lipca 1998 r. Dla jednostek w KSRG terenem działania jest powiat dla pozostałych OSP Gmina.

Rodzaj	Nazwa OSP	m. Puck	Puck	Kosakowo	Krokowa	Władysławowo	Jastarnia	Hel	Poza powiat	Razem
OSP	Karwia				2					2
	Poleczyno	1								1
	Leśńiewo								3	3
	suma	1			2				3	


13. Średni wiek samochodów OSP w gminach powiatu.

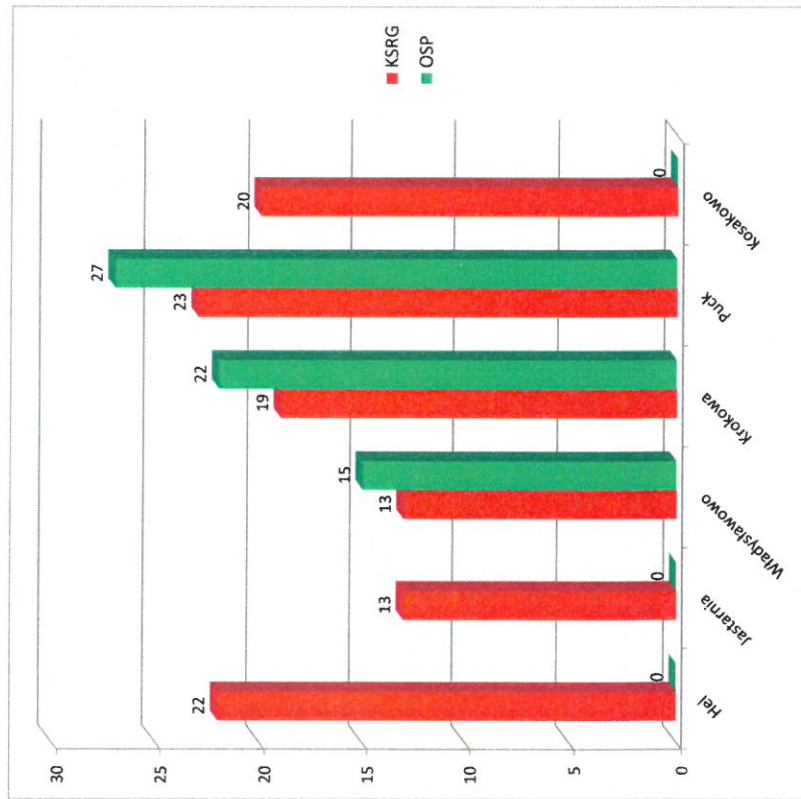

## 14. Zakupy samochodów dla OSP zrealizowane w 2018 roku.

W minionym roku dwie jednostki naszego powiatu wzbogaciły się o nowe samochody były to OSP Jastrzębia Góra oraz OSP Hel.

**OSP Jastrzębia Góra** – ciężki samochód ratowniczo-gąsieniczy o napędzie terenowym GCBA-Rt 8.6/32 (935 l środka pianotwórczego) na podwoziu Volvo w zabudowie firmy Bocar. Samochód wyposażony jest między innymi w autopompę FP PUMPEN A32/8, działko wodno-pianowe przewożne - 3200 dm<sup>3</sup>/min DWP 32, wyciągarkę DRAGON DWT 18000 HD oraz maszt oświetleniowy BOCAR zamontowany na stałe. Kabina samochodu jest

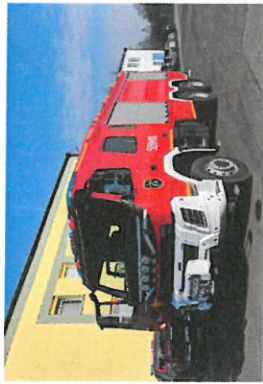

przystosowana do przewozu 6 osób. Dodatkowo na wyposażeniu samochodu są: 4 aparaty powietrzne OUG SCOTT, detektor wielogazowy MSA, kamera termowizyjna SCOTT drabina wysuwana ZS2100, agregaty: oddymiający i prądotwórczy, motopompy: pływająca i szlamowa, sprzęt do ratownictwa technicznego HOLMATRO (nożyce, rozpracz ramieniowy i cylinder rozpraczający), pila ratownicza oraz 3 piły łańcuchowe STIHL.



**OSP Hel** – średni samochód ratowniczo-gąsieniczy o napędzie terenowym GBA-Rt 3.5/16 (360 l. środka pianotwórczego) na podwoziu Kamaz w zabudowie firmy BOCAR. Samochód wyposażony jest między innymi w autopompę TO 3000 A16/8 o wydajności 3000 l/min i 400 l/min na wysokim ciśnieniu, wyciągarkę DRAGON Winch DWT 22000 HD oraz maszt oświetleniowy BOCAR (2 x 150 W). Kabina samochodu przystosowana jest do przewozu 6




osób. Dodatkowo na wyposażeniu samochodu są: 4 aparaty powietrzne OUG MSA AIRGO PRO, detektor wielogazowy HONEYWELL, drabina nasadkowa, defibrylator agregaty: oddymiający i prądotwórczy, motopompe pływająca HONDA, sprzęt do ratownictwa technicznego HOLMATRO (nożyce, rozpracz ramieniowy i nożyco-rozpracz kombi), detektor napięcia oraz 2 piły łańcuchowe STIHL.






## 15. Działania interwencyjne straży pożarnych.

### 15.1. Ilość zdarzeń w powiatach woj. pomorskiego w 2018 roku

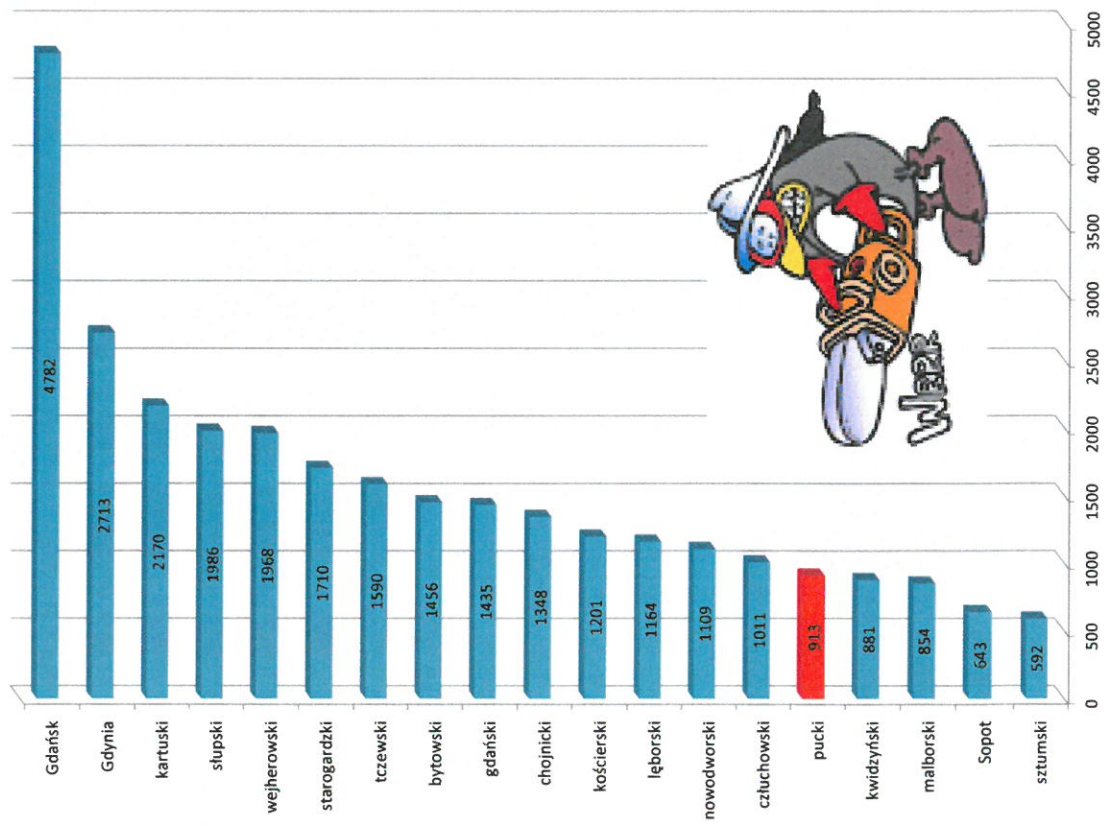

### 15.2. Ilość zdarzeń w latach 2006 - 2018.

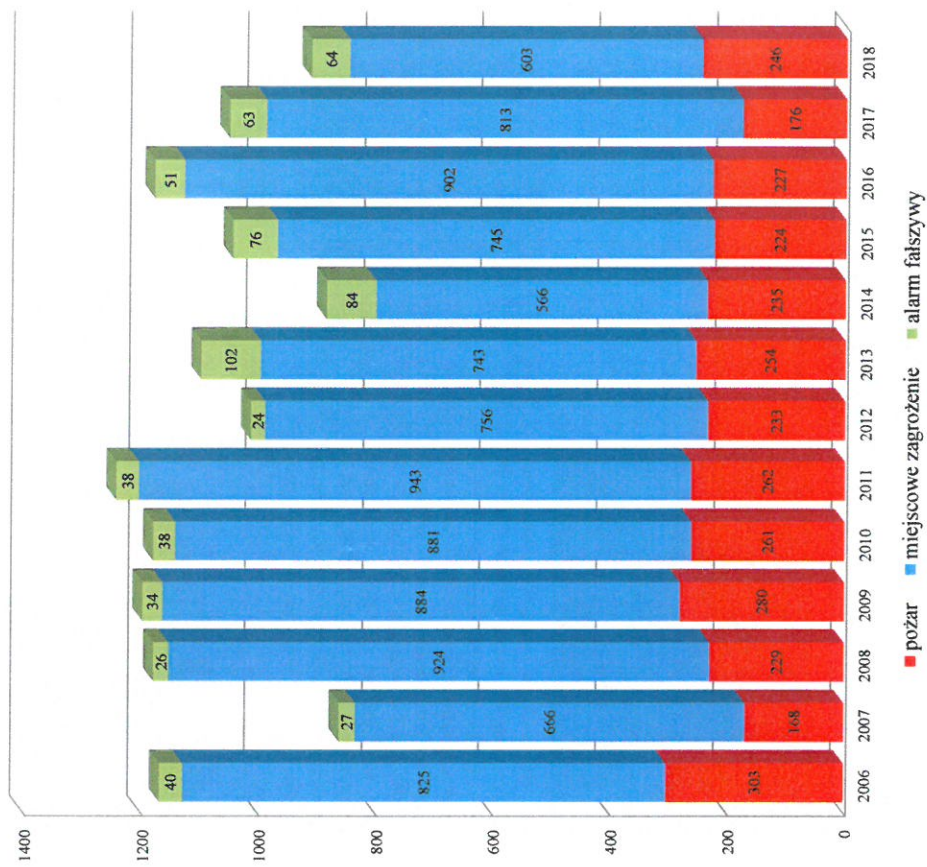

### Ilość zdarzeń w latach 2006 - 2018.

	pożar	miejscowe zagrożenie	alarm fałszywy	suma
2006	303	825	40	1168
2007	168	666	27	861
2008	229	924	26	1179
2009	280	884	34	1198
2010	261	881	38	1180
2011	262	943	38	1243
2012	233	756	24	1013
2013	254	743	102	1099
2014	235	566	84	885
2015	224	745	76	1045
2016	227	902	51	1180
2017	176	813	63	1052
2018	246	603	64	913

W minionym roku jednostki straży pożarnych naszego powiatu wyjeżdżały do zdarzenia średnio co 9 h i 35 min.

Do pożaru dochodziło średnio co 1 dni 11 h 37 min.

Do miejscowego zagrożenia dochodziło co 14 h 32 min.

Do alarmu fałszywego dochodziło średnio co 5 dni 16 h 48 min.

Do likwidacji wszystkich zdarzeń w minionym roku konieczne było zadysponowanie:

1 764 pojazdów i 7 649 ratowników z tego :

812 samochodów i 2 570 ratowników było z PSP


769 samochodów i 4 175 ratowników było z OSP w KSRG

181 samochodów i 897 druhów z OSP


2 samochodów i 7 osób z pozostałych jednostek (ZSP i wojskowe)

### 15.3. Liczba zdarzeń według podziału administracyjnego


	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Ogółem
m. Hel	14	32	3	49
m. Jastarnia	11	53	7	71
Kosakowo	30	65	13	108
m. Puck	32	71	7	110
Krokowa	33	116	1	150
Puck	76	126	9	211
Władysławowo	50	140	24	214
Powiat	246	603	64	913

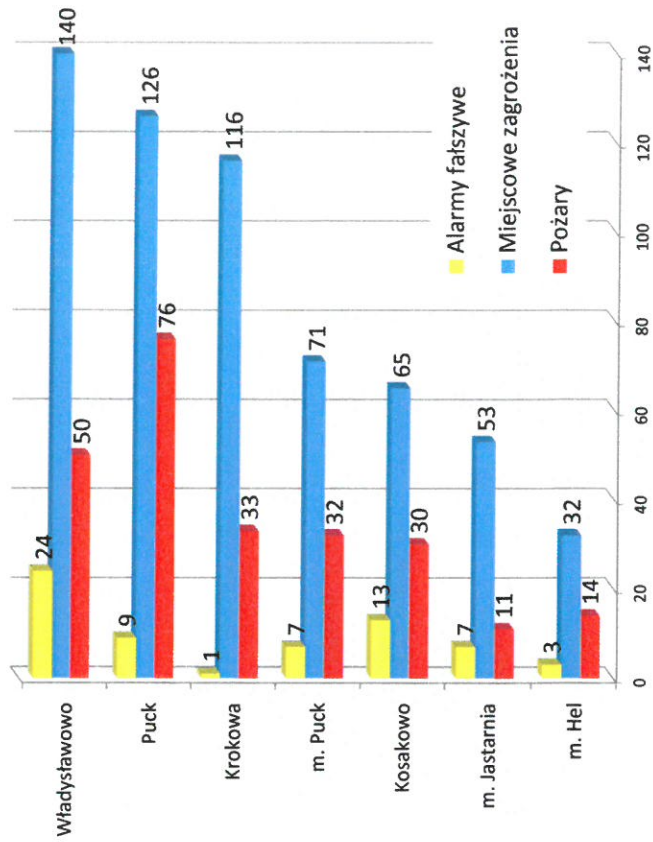


Procentowy podział zdarzeń ze względu na gminy.

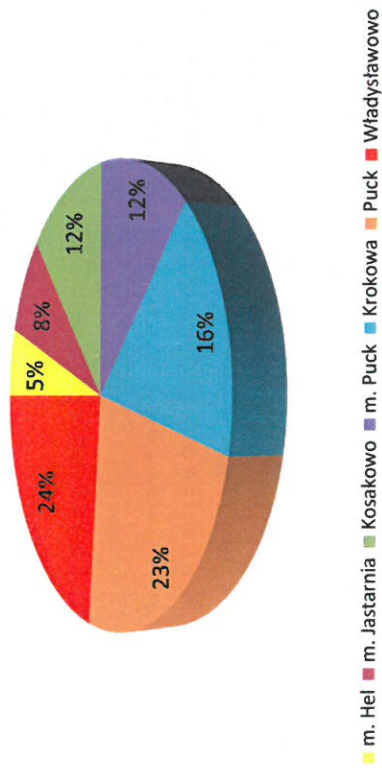


Procentowy podział ze względu na rodzaj zdarzenia.

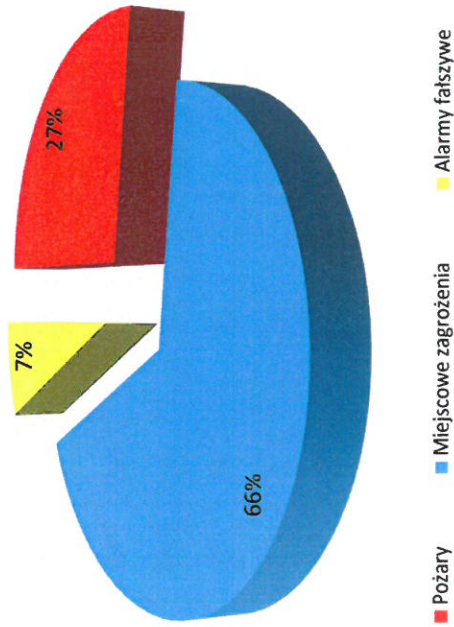

15.4. Wskaźniki zdarzeń na 1000 mieszkańców.  
Liczba pożarów na 1000 mieszkańców.

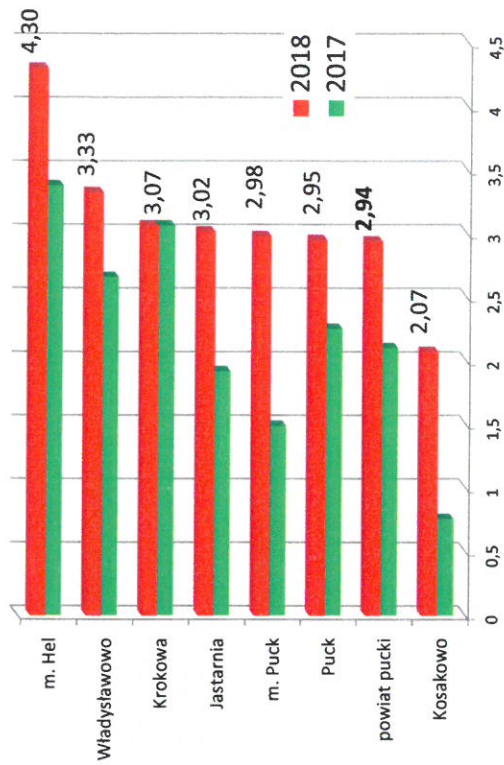


Liczba miejscowych zagrożeń na 1000 mieszkańców.

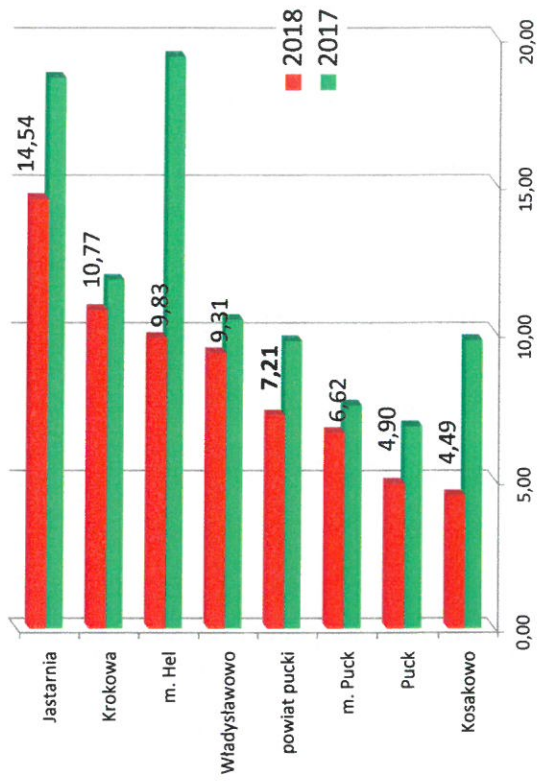

Liczba mieszkańców wg. danych na listopad 2018 r.




### 15.5. Liczba zdarzeń w poszczególnych miesiącach w latach 2016-2018.

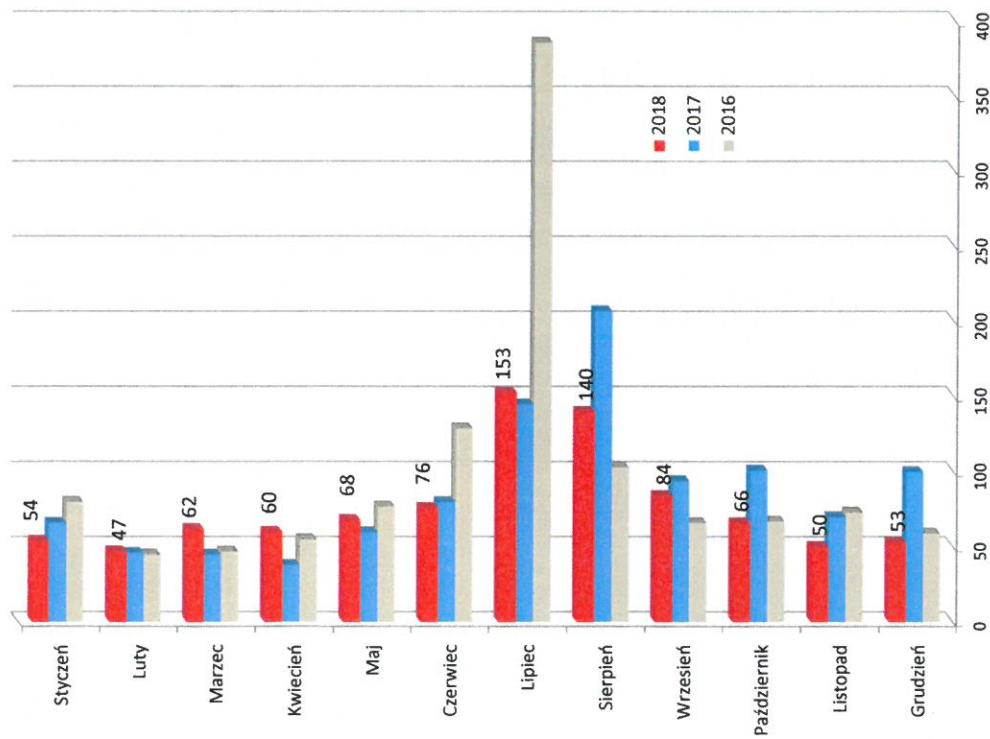


### 15.6. Wypadki komunikacyjne z osobami poszkodowanymi w latach 2014-2018.

Zestawienie dotyczy tylko zdarzeń w których udział brały jednostki straży pożarnych.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Hel</b>	2	1	3	4	2	2
<b>Jastarnia</b>	4	5	4	6	7	6
<b>Kosakowo</b>	4	8	8	9	8	11
<b>Krokowa</b>	16	25	18	13	15	24
<b>m. Puck</b>	5	3	4	7	7	11
<b>Puck</b>	30	31	34	44	39	29
<b>Władysławowo</b>	9	13	12	19	14	17
<b>RAZEM</b>	<b>70</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>100</b>

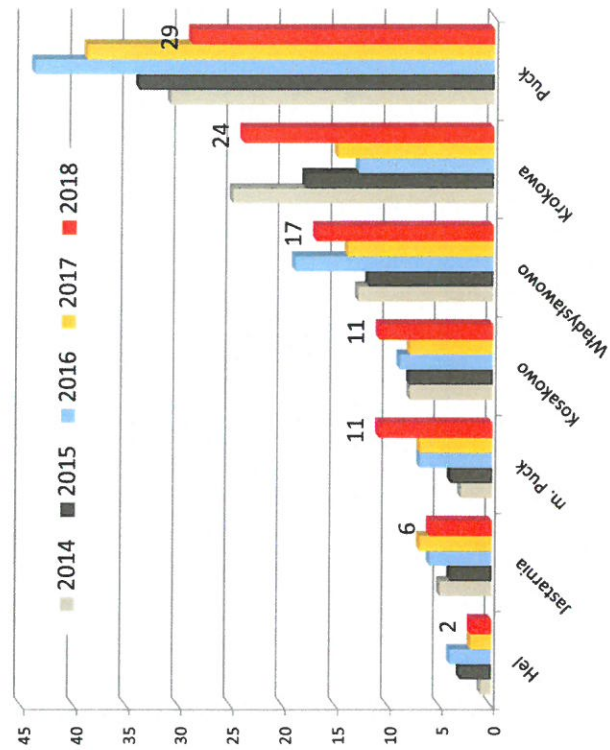


## 15.7. Liczba rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych

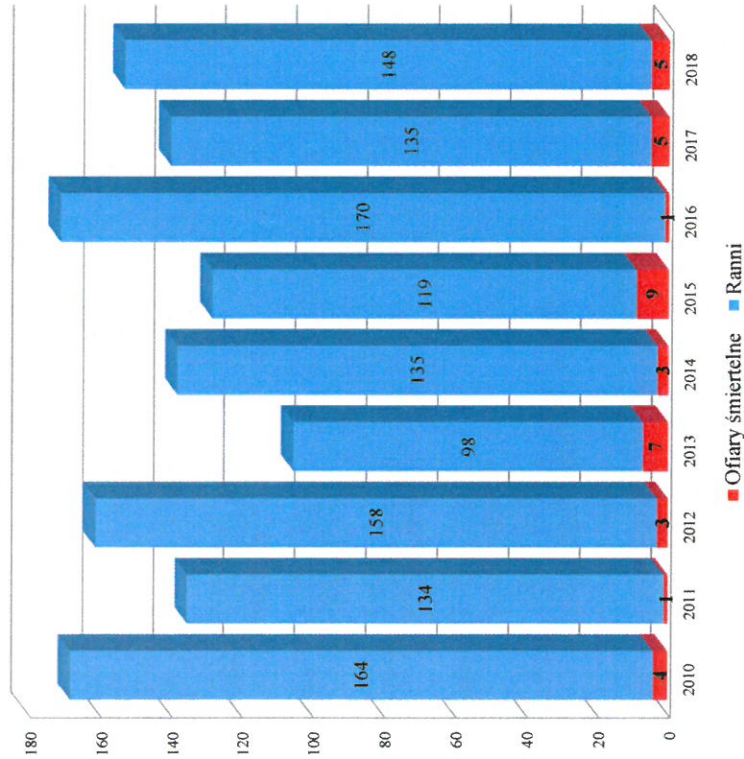

Według naszych statystyk osobą raną jest każda osoba, której została udzielona pomoc na miejscu zdarzenia niekoniecznie przez strażaków. Ofiary śmiertelne to wszystkie osoby, które zginęły na miejscu lub zmarły w czasie prowadzenia działań ratowniczych. Z spośród 184 poszkodowanych w czasie wszystkich zdarzeń 148 osób zostało poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych tj. 80% poszkodowanych z roku 2018 (w roku 2017 było 84%, a w 2016 było to 85%). W roku 2018 pięć osób poniosło śmierć w czasie wypadków w tym 2 motocyklistów i jedna ofiara piesza.

## 16. Analiza pożarów.

### 16.1. Najczęstsze przyczyny występowania pożarów

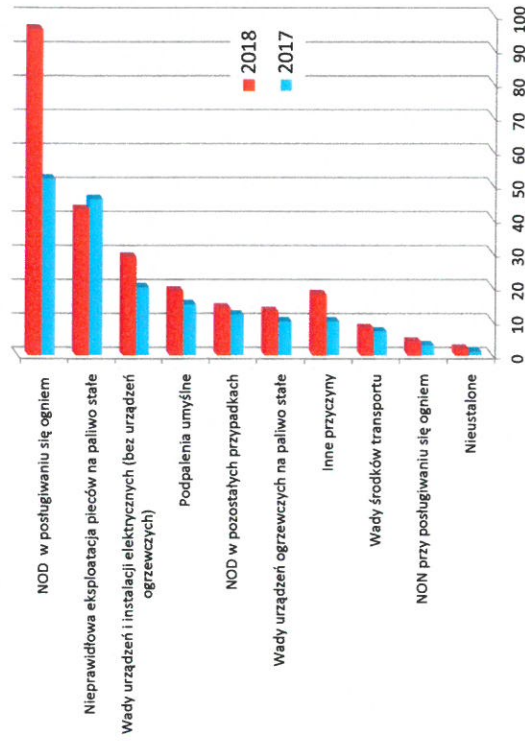


Przyczyna	2017	2018
NOD w posługiwaniu się ogniem otwartym	52	96
Podpalenia (umyślne) w tym akty terronu	15	19
Inne przyczyny	10	18
Nieprawidłowa eksploatacja pieców na paliwo stałe	46	43
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych)	20	29
NOD w pozostałych przypadkach	12	14
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe	10	13
Neustalone	1	2
Wady środków transportu	7	8
NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym	3	4
<b>Suma pożarów</b>	<b>176</b>	<b>246</b>

Analiza pożarów pokazuje pewną stałą liczbę przyczyn, która nie zmienia się od kilku lat. Różnice pojawiają się w okresie sezonu wiosennego i letniego w których to okresach ze względu na nieostrożność osób dorosłych (lub celowe podpalenia) dochodzi do większej liczby pożarów traw, nieużytków i lasów. Wśród innych przyczyn znajdują się pojedyncze pożary, których przyczyny nie wykazują żadnych tendencji.



16.2. Pożary według grup obiektów.

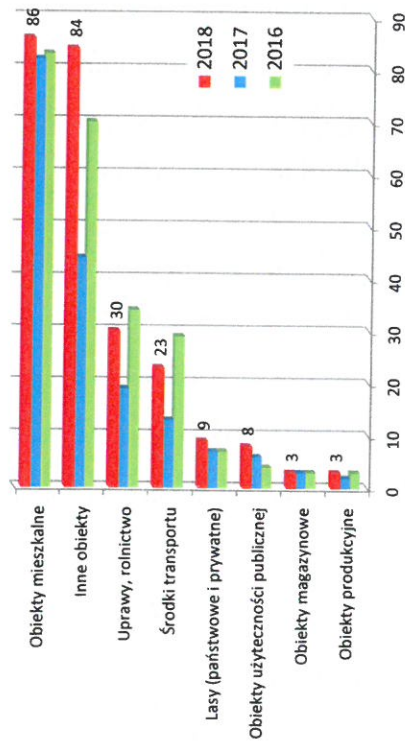

Grupa obiektów	2016	2017	2018
Inne obiekty	70	44	84
Obiekty mieszkalne	83	82	86
Uprawy, rolnictwo	34	19	30
Środki transportu	29	13	23
Lasy (państwowe i prywatne)	7	7	9
Obiekty produkcyjne	3	2	3
Obiekty użyteczności publicznej	4	6	8
Obiekty magazynowe	3	3	3
<b>Suma pożarów</b>	<b>233</b>	<b>176</b>	<b>246</b>


W powyższym zestawieniu doprecyzowania wymaga pojęcie inne obiekty.

W tej grupie obiektów mieszczą się pożary:

- śmietników i wysypisk (17 zdarzeń),
- trawy i trawniki (nierolnicze), pobocza dróg (49 zdarzeń)
- pozostałe zdarzenia poza kategoriami (18 zdarzeń)

Liczba pożarów w stosunku do ogółu zdarzeń w minionym roku wzrosła z poziomu 20% do 27%. Wpływ na taką zmianę miały w szczególności warunki atmosferyczne. Rok 2018 był wyjątkowo upalny, co sprzyjało powstawaniu pożarów na obszarach rolniczych oraz na poboczach dróg, drugim czynnikiem również atmosferycznym była mała liczba zdarzeń spowodowanych przez silne wiatry lub ponadnormatywne opady deszczu co naturalnie spowodowało przesunięcie procentowego udziału na pożary.

16.3. Pożary według wielkości

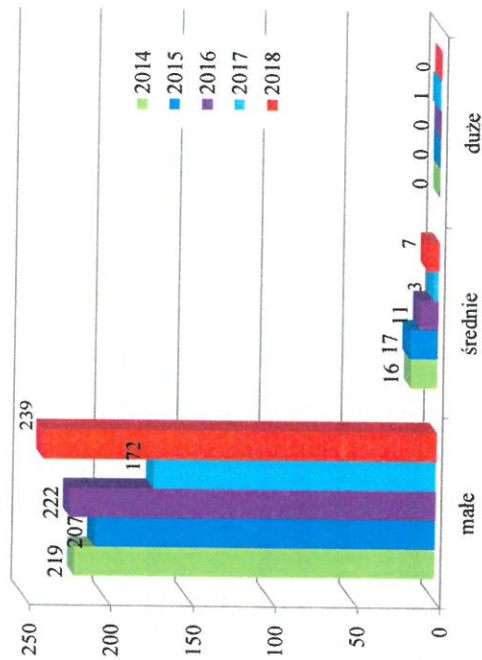

Pożary male - powierzchnia pożaru do 70 m<sup>2</sup> lub otwarty teren do 1 ha

Pożary średnie - powierzchnia pożaru 71 - 300 m<sup>2</sup> lub 1-10 ha

Pożary duże - powierzchnia pożaru 301- 1000 m<sup>2</sup> lub 10-100 ha

16.4. Pożary średnie które miały miejsce w 2018 r.

24 lutego 2018 r. w Połczynie we wczesnych godzinach porannych doszło do pożaru budynku inwentarskiego o konstrukcji murowano drewnianej. Ze względu na znaczny rozwój pożaru w momencie przybycia pierwszych zastępów nie udało się uratować obiektu. Spaleniu uległ ciągnik rolniczy, siewnik do nawozów, rozrzutnik, dmuchawa oraz żmijka do zbożna, kombajn ziemiarczany, betoniarka, przyczepa rolnicza i słoma ok. 100 balotów. Zniszczone zostało prawie 40 ton nawozu. W działaniach udział brały zastępy JRG Puck i OSP Połczyno, OSP Darżlubie, OSP Gniewdzewo, OSP Leśniewo, OSP Władysławowo, OSP Krokowa i OSP Chłapowo. Łącznie 11 zastępów i 60 ratowników.

22 marca 2018 r. w Smolnie około godziny 10<sup>30</sup> wybuchł pożar w parterowym budynku mieszkalnym. Pierwszy zastęp przybył po 8 minutach od zgłoszenia, w tym momencie całe wnętrze budynku było w ogniu, który wydostał się przez otwory okienne oraz w niektórych miejscach przez dach. Właścicielka budynku była na zewnątrz. W wyniku

pożaru spaleni i zniszczeniu uległ cały budynek wraz z wyposażeniem. W działaniach udział brały dwa zastępy z JRG Puck oraz OSP Smolno oraz dowództwo JRG. W sumie 5 pojazdów i 17 ratowników.

**24 marca 2018 r. w Domatowie** około godziny 22 miał miejsce pożar drewnianej stodół krytej eternitem. W obiekcie znajdowały się maszyny rolnicze oraz słoma i siano. W wyniku pożaru spaleni uległa 1/3 stodół jednak pozostała część nadawała się tylko do rozbiórki i maszyny rolnicze. Straty oszacowano na 70 tysięcy złotych w tym budynek 30 tys. W działaniach udział brały zastępy z OSP Domatowo, OSP Lesńewo, 4 zastępy z JRG Puck oraz OSP Mechowo, OSP Połeczno, OSP Darzłubie i OSP Starzyno. W sumie w akcji zaangażowane było 10 samochodów i 40 strażaków.

**29 marca 2018 r. w Jastarni** w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z popiołem doszło do pożaru przyczepy kempingowej oraz drewnianej wiaty przyległej do budynku mieszkalnego, w której składowano sprzęt do sportów wodnych. W chwili przybycia pierwszych zastępów pożar był już znacznie rozwinęty i mógł przenieść się na dach przyległego budynku mieszkalnego. W akcji trwającej niecałe 4 godziny udział brały dwa zastępy z OSP Jastarni, OSP Hel, WSP Hel, zastępy z JRG Puck w sumie 9 pojazdów i 30 ratowników. Pomimo, że pierwszy zastęp przybył już po 7 minutach od zgłoszenia pożaru spowodował znaczne straty, które oszacowano na 358 tysięcy złotych. Spaleni uległy między innymi deski do windsurfingu oraz żagle około 50 sztuk, rowerki wodne 9 szt. oraz łódź motorową i inny sprzęt rekreacyjny. Uszkodzeniu uległy również okna i elewacja sąsiedniego budynku mieszkalnego.

**8 sierpnia 2018 r. w Lebczu** podczas prowadzenia prac rolniczych w godzinach popołudniowych doszło do pożaru ściernika oraz zboża na pniu. Do działań zadysponowano zastępy z OSP Lebcz, OSP Strzelno, OSP Chłapowo, OSP Władysławowo oraz JRG Puck. Pożary zboża należą do szybko rozprzestrzeniających się. Pomimo, że akcja trwała 1,5 godziny i zaangażowane w nią było 6 pojazdów i 28 strażaków, spłonęło około 1,5 ha zboża.

**10 sierpnia 2018 r. w Tupadlach** miał miejsce niecodzienny pożar, ponieważ od uderzenia pioruna tuż po godzinie 5 rano zapalił się stóg słomy. W akcji uczestniczyły zastępy z JRG Puck, OSP Jastrzębia Góra, OSP Strzelno oraz OSP Karwia w sumie 5 zastępów i 25 strażaków.

**1 października 2018 r. w Swarzewie** pożar obornika to ostatni pożar średni w 2018 roku W akcji trwającej godzinę udział brał zastęp z OSP Swarzewo i JRG Puck. Pomimo, że pożar ze względu na wielkość kwalifikuje się do pożarów średnich straty były minimalne.

#### **16.5. Pożary w czasie których były osoby poszkodowane.**

W 8 pożarach, mających miejsce w 2018 roku wystąpiły osoby poszkodowane. Były to 2 ofiary śmiertelne (2017 bez ofiar) oraz 8 osób rannych (2017 było 10). Analiza pożarów potwierdza wieloletnią prawidłowość, że osoby poszkodowane występują głównie podczas pożarów małych. W 2018 roku wszystkie poszkodowane to ofiary pożarów małych.

**24 stycznia 2018 r. w Pucku** w kotłowni jednej ze szkół wybuchł pożar, 59 letni mężczyzna obsługujący kotłownię doznał poparzeń dłoni i twarzy. Mężczyznę zaopatrzone i przekazano zespołowi ZRM. Pożar ugaszono jednym prądem wody, a w akcji trwającej 1 godzinę udział brały 3 zastępy i 8 strażaków JRG Puck.

**21 lipca 2018 r. w Lebczu** na drodze w kierunku Władysławowa zderzył się samochód osobowy z motocyklem. W wyniku zdarzenia pojazdy zapaliły się i spłonęły. W zdarzeniu zostały ranne dwie kobiety pasażerki samochodu osobowego i motocykla, obie zabrane przez zespoły ZRM do szpitali. W akcji trwającej dwie godziny udział brały dwa zastępy z JRG Puck oraz zastęp z OSP Władysławowo w sumie 13 strażaków, a także dwa zespoły ZRM i dwa motocykle policyjne.

**19 sierpnia 2018 r. we Władysławowie** na ulicy Sportowej miał miejsce niewielki pożar baru gastronomicznego o powierzchni 25 m<sup>2</sup>. Pomimo małych rozmiarów wymagał zaangażowania bardzo dużych sił w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi oraz do zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowca LPR. W pożarze ranne zostały dwie osoby: 18 letnia kobieta i 38-letni mężczyzna, którym strażacy udzielali KPP do czasu przekazania do ZRM. Dodatkowo w czasie działań konieczne było prowadzenie działań w obronie sąsiedniego budynku mieszkalnego oraz zabezpieczenie trzech butli z gazem propan – butan. W akcji udział brało 5 zastępów i 27 ratowników raz 3 radiowozy i 13 policjantów, a także 2 karetki i śmigłowiec LPR.

**1 października 2018 r. w Pogórze na ul. Tadeusza Kościuszki** w godzinach wieczornych wybuchł pożar na parterze w mieszkaniu budynku wielorodzinnego. Przed przybyciem straży pożar został stłumiony przy użyciu gaśnic proszkowych przez dwóch mężczyzn, którzy ewakuowali 68-letnią lokatorkę na zewnątrz. Pierwsi na miejsce przybyli strażacy OSP Kosakowo, którzy przystąpili do udzielenia poszkodowanej KPP oraz do działań gaśniczych. Na miejsce zadysponowano również zastęp z JRG 3 Gdynia oraz zastęp z JRG Puck. Po przybyciu strażaków z JRG 3 udzielenie pierwszej pomocy przejął ratownik medyczny z tej jednostki. W działaniach udział brało 7 zastępów i 23 ratowników. Przyczyną pożaru mógł być niedopałek papierosa.

**17 października 2018 r. w Mrzeżynie** o godzinie 22:50 SKKP otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowe z poddaszem nieużytkowym. W chwili przybycia zastępu OSP Mrzeżyno ogień obejmował część parteru i rozprzestrzeniła się. Z informacji od jednego z mieszkańców wynikało, że w środku znajduje się osoba. Strażacy podali prąd wody przez okno, aby stłumić płomienie. Na miejsce przybyły kolejno OSP Smolno i dwa zastępy z JRG Puck. KDR podjął decyzję o wprowadzeniu rot do środka celem odnalezienia i ewakuacji osoby. Strażacy wyciągnęli 64 letniego mężczyznę na zewnątrz. Niestety mężczyzna już nie żył i ze względu na częściowe zweglenie ciała odstąpiono od udzielania pomocy. Dalsze działania to ugaszenie pożaru z częściową rozbórką dachu budynku oraz oświetlenie terenu do czasu zakończenia pracy przez prokuratora i lekarza sądowego. W akcji gaśniczej trwającej ponad 3 godziny udział brało 5 zastępów i 21 strażaków.

**5 listopada 2018 r. w Lebezu** o godzinie 5:40 otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu i pożarze. Działania strażaków polegały na stłumieniu płomieni oraz dotarciu do osoby poszkodowanej. Ponieważ poszkodowany znajdował się w miejscu trudnodostępnym w którym istniało zagrożenie zawalu naruszonej konstrukcji budynku działania ratownicze podejmowali tylko strażacy. Po podłączeniu defibrylatora i sprawdzeniu czynności życiowych nie stwierdzono akcji serca dodatkowe rozległe oparzenia spowodowały, że lekarz stwierdził zgon poszkodowanego i polecił pozostawienie w miejscu odnalezienia. Równoległe cały czas prowadzono działania związane z chłodzeniem znalezionej w budynku butli z gazem propan – butan. Dalsze działania polegały na zabezpieczeniu naruszonej konstrukcji budynku i oświetleniu terenu podczas oględzin prokuratorskich. Działania trwały cztery i pół godziny, a udział w nich brało 6 zastępów i 23 strażaków.


**4 grudnia 2018 r. w Lubkowie** o godzinie 16:00 doszło do pożaru domu letniskowego. W chwili wybuchu pożaru na terenie posesji znajdowało się dwóch mężczyzn prowadzących prace stolarskie, którzy podjęli pierwsze działania gaśnicze przy użyciu gaśnic proszkowych – nieskuteczne. Na miejsce przybyły dwa zastępy z OSP Wierzbucino i zastęp z OSP Żarnowiec, które rozpoczęły działania gaśnicze w natarciu na płonący obiekt oraz obronie sąsiedniego budynku garażowego. Kolejno na miejsce przybyły zastępy z OSP Krokowa oraz JRG Puck. W wyniku pożaru spłonęło poddasze i dach, a zniszczony w skutek działania wody został parter. W czasie działań gaśniczych konieczne było zadysponowanie ZRM do jednego z dwóch mężczyzn prowadzących działania gaśnicze w pierwszej fazie, który miał trudności w oddychaniu. W akcji trwającej dwie i pół godziny udział brało 27 strażaków.

**26 grudnia 2018 r. w Mrzeżynie** o godzinie 10:50 SKKP otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Mrzeżyno stwierdzono, że pali się parter budynku i występuje duże zadymienie. Do budynku weszło dwóch strażaków, którzy w czasie gaszenia pożaru odnaleźli w pomieszczeniu osobę, którą ewakuowano na zewnątrz. Poszkodowany 60 letni mężczyzna był poparzony i podtruty gazami pożarowymi. Strażacy OSP Mrzeżyno przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Na miejsce przybyły dwa zastępy z JRG Puck, dowódca polecił kontynuować działania gaśnicze i ratownicze. Poszkodowany został zabrany przez pogotowie, pożar ugaszony. W działaniach udział brało 13 strażaków, a akcja trwała 1 godzinę.



## 17. Analiza miejscowych zagrożeń.

### 17.1. Najczęstsze przyczyny występowania miejscowych zagrożeń

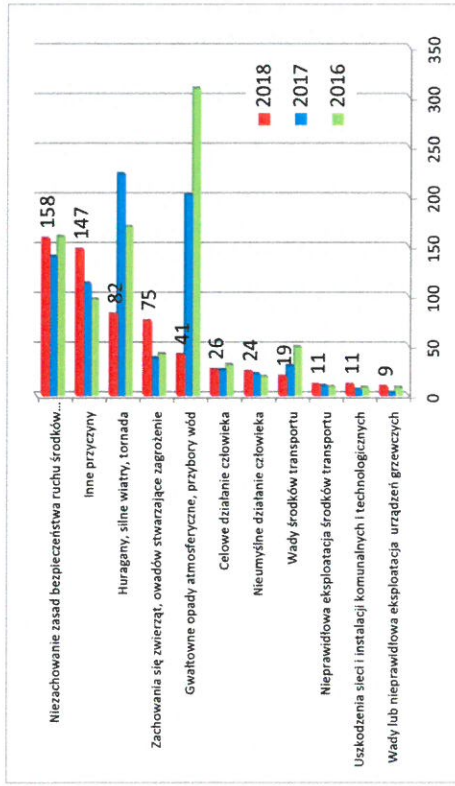

Przyczyna	2016	2017	2018
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	160	140	158
Inne przyczyny	97	113	147
Zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	42	38	75
Gwałtowne opady atmosferyczne, przybory wód	309	202	41
Huragany, silne wiatry, tornada	170	223	82
Nieumyślne działanie człowieka	19	22	24
Wady środków transportu	49	30	19
Uszkodzenia sieci i instalacji komunalnych i technologicznych	8	6	11
Celowe działanie człowieka	31	26	26
Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	9	10	11
Wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych	8	3	9
<b>SUMA</b>	<b>902</b>	<b>813</b>	<b>603</b>

W minionym roku zmieniła się wieloletnia tendencja według której najczęstsza przyczyna zdarzeń były silne wiatry lub gwałtowne opady deszczu. W roku 2018 najczęstsza przyczyną zdarzeń było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tej kategorii odnotowujemy niewielkie wahania roczne z tendencją rosnącą. Powód który spowodował, że zdarzenia drogowe znalazły się na pierwszym miejscu to wyjątkowo spokojnym rok pod względem sytuacji meteorologicznej. Pozostałe przyczyny zdarzeń wykazują niewielkie roczne różnice. W tej kategorii zdarzeń drogowych odnotowano osoby poszkodowane. Wśród zdarzeń, których przyczynę określono jako „inne przyczyny” (147) do najliczniejszych należą:

- pomoc innym służbom np.: policji (otwarcie mieszkania, poszukiwania zaginionych, oświetlenie terenu działań), pogotowiu (pomoc w transporcie pacjenta lub udzielanie pomocy gdy brakuje wolnych karetek) – 62 zdarzenia
- zabezpieczenie lądowania śmigłowca LPR – 16 zdarzeń
- zabezpieczenie lądowania śmigłowca innego niż LPR oraz zabezpieczenie imprez i uroczystości – 15 akcji
- pozostałe zdarzenia to różne nietypowe akcje bez powtarzalności.

### 17.2. Zdarzenia z ofiarami śmiertelnymi.

W 2018 roku odnotowaliśmy 14 miejscowe zagrożenia podczas których wystąpiły ofiary śmiertelne (rok wcześniej były 7). Pięć osób zginęło podczas pięciu wypadków drogowych 19.04.2018 wypadek w Lesławie, 01.05.2018 wypadek w Swarzewie, 18.06.2018 motocyklista w Kłaninie, 14 lipca motocyklista w Kartoszynie i 01.10.2018 potrącona kobieta w Pucku. Kolejne ofiary to 64-letnia kobieta resuscytowana w Helu w dniu 22.01.2018 roku, 67-letni mężczyzna znaleziony w mieszkaniu w Pucku w dniu 23.01.2018 r., 50-letni mężczyzna znaleziony martwy w garażu w Łebczu w dniu 23.01.2018 r., 67-letnia kobieta pomimo resuscytacji zmarła na parkingu we Władysławowie w dniu 15.04.2018 r., 69-letni mężczyzna z braku ZRM ratowany przez strażaków do czasu przybycia pogotowia w dniu 25.04.2018 r., dwóch mężczyzn w wieku 39 i 42 utonęło w morzu w Karwi w dniu 08.07.2018 r., 57-letni mężczyzna zginął przysypany w wykopie podczas prac na terenie Kosakowo w dniu 11.07.2018 r., 33-letni mężczyzna odnaleziony martwy w mieszkaniu w Pucku w dniu 07.10.2018 r. ostatnią ofiarą był 77 letni mężczyzna odnaleziony martwy w mieszkaniu w Pucku.



**17.3. Najpoważniejsze zdarzenia z kategorii miejscowe zagrożenia w roku 2018, (ranni powyżej 4 osób lub zdarzeniach w których konieczne było użycie sprzętu hydraulicznego – 13 akcji)**

W 115 miejscowych zagrożeniach były osoby ranne. W jednym było 6 osób poszkodowanych, w jednym zdarzeniu było 5 osób poszkodowanych, w czterech były 4 osoby ranne, w czterech zdarzeniach 3 osoby ranne, w dwudziestu pięciu zdarzeniach 2 osoby ranne, natomiast w 80 zdarzeniach była jedna osoba poszkodowana.

**3 kwietnia 2018 r. w Chalupach** o godzinie 19:30 25-letnia kierująca samochodem osobowym podczas manewru wyprzedzania straciła panowanie nad pojazdem i dachował na ścieżce rowerowej zatrzymując się lewym boku. Strażacy z OSP Władysławowo oraz JRG Puck ustabilizowali pojazd, odłączyli akumulatory, udzielili KPP poszkodowanej. Do wydobycia poszkodowanej konieczne było usunięcie dachu w samochodzie.

**30 kwietnia 2018 r. w Starzynie** o godzinie 11.00 doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby w tym dwoje dzieci w wieku 10 i 12 lat. W autobusie podróżowało około 30 osób, nikt nie odniósł obrażeń. Przed przybyciem jednostek straży świadkowie wydobyli osoby poszkodowane z samochodu osobowego. W pierwszej fazie działań pomocy straży z OSP Starzyno udzielali pomocy medycznej poszkodowanym dzieciom z których jedno było nieprzytomne. W chwili przybycia na miejsce zastępów z JRG Puck ratownicy przystąpili do udzielania KPP rodzicom. Ze względu na niedobór karetek na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR. W sumie w akcji uczestniczyło 5 zastępów i 14 strażaków, 3 ZRM, LPR oraz 8 policjantów.

**11 maja 2018 w Swarzewie** tuż po godzinie 16 kierujący samochodem osobowym z niewiadomych przyczyn zjechał na lewy pas i zderzył się z nadjeżdżającymi z naprzeciwka samochodami. Na miejsce przybyli strażacy z OSP Swarzewo, OSP Gniewdźewo oraz dwa zastępy z JRG Puck. W pierwszej kolejności ratownicy przystąpili przy użyciu narzędzi hydraulicznych do wydobycia kierującego samochodem Golf, który odniósł największe obrażenia, niestety po trwającej 40 minut resuscytacji lekarz stwierdził zgon 75 letniego mężczyzny. Pozostali poszkodowani doznali drobnych urazów głów, dłoni oraz uskarżali się na duszności i bóle klatki piersiowej. Oprócz ofiary śmiertelnej było jeszcze 5 osób rannych w tym 9 letnie dziecko.

**22 maja w Helu** o godzinie 17:00 na łuku drogi zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. W zderzeniu poszkodowanych zostało czterech mężczyzn w wieku 20-32 lata. Wszyscy byli przytomni w chwili przybycia zastępów. Na miejsce przybyły zastępy z OSP Hel, OSP Iastarnia oraz dwa zastępy z JRG Puck w sumie 5 samochodów i 22 strażaków oraz 3 karetki pogotowia i śmigłowiec LPR. Wszystkich poszkodowanych ustabilizowano na noszach, podano tlen oraz opatrzono rany i udzielono wsparcia psychicznego.

**3 czerwca w Kłaninie** około południa kierujący samochodem osobowym zjechał na przeciwny pas ruchu w wyniku czego doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. W chwili przybycia zastępów z OSP Starzyno, OSP Sławoszyno oraz dwóch zastępów z JRG Puck na miejscu akcji był już ZRM. Ratownicy medyczni udzielali pomocy dwóm osobom poszkodowanym. Strażacy przystąpili do udzielania pomocy kolejnym czterem osobom. W zdarzeniu poszkodowanych zostało w sumie 6 osób w tym 8 letnie dziecko. W działaniach uczestniczyły 4 zastępy i 19 strażaków oraz 4 karetki, LPR i 6 radiowozów policji w sumie 21 osób z innych służb.

**11 czerwca 2018 r. w Mrzeżynie** wczesnym rankiem kierujący samochodem ciężarowym stracił panowanie nad pojazdem i na łuku drogi zderzył się z samochodem osobowym. W wyniku zderzenia kierujący samochodem osobowym był uwięziony w pojeździe. Na miejsce przybyli druhowie z OSP Mrzeżyno, którzy przystąpili do udzielania KPP, następnie przybyli strażacy z JRG Puck, którzy przy użyciu narzędzi hydraulicznych usunęli dach w samochodzie i wydobyli poszkodowanego na zewnątrz. Kierujący działaniami medycznymi zdecydował o transporcie poszkodowanego śmigłowcem LPR, który został zadysponowany na miejsce. W akcji uczestniczyły 3 zastępy i 13 strażaków.

**1 lipca na trasie między Jeldzinem a Sobieńczycami** – kierujący samochodem osobowym na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia poszkodowana była 71-letnia kobieta uwięziona w pojeździe. Na miejsce przybyły zastępy z OSP Krokowa, OSP Żarnowiec i dwa zastępy z JRG Puck. Przed przybyciem ZRM, strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz stabilizowali odcinek szynowy i głowę osoby poszkodowanej. Na miejsce zadysponowane zostało LPR, a strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyli poszkodowaną na zewnątrz oraz zabezpieczyli miejsce lądowania śmigłowca. W działaniach udział brały 4 zastępy i 20 strażaków.

**6 lipca na prostym odcinku pomiędzy Gnieźdźwem a Lebczem** doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych w wyniku zderzenia poszkodowane zostały 4 osoby z jednego z samochodów w tym dwoje dzieci w wieku 1 i 2 lata. Na szczęście obrażenia dzieci i jednej osoby dorosłej nie były poważne i wymagały tylko wsparcia psychicznego. Kolejnego poszkodowanego wspólnie z ratownikami medycznymi wydobyto z pojazdu na nosze i przekazano do ZRM. W akcji uczestniczyli zastępy z OSP Lebcz, OSP Gnieźdźw i dwa zastępy z JRG Puck w sumie 15 strażaków.



**12 lipca w Lisewie** kierująca samochodem osobowym straciła panowanie nad pojazdem i dachowała do głębokiego rowu około 3 metry. 2 osoby z mniejszymi obrażeniami wydostały się z pojazdu samodzielnie, do wydobycia trzeciej konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Poszkodowanym pomocy medycznej udzielali ratownicy ZRM. W akcji uczestniczyli zastępy z OSP Krokowa, OSP Karlikowo oraz dwa zastępy z JRG Puck w sumie 19 strażaków.

**17 lipca w Rekowie Górnym** w godzinach rannych doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia poszkodowane zostały 4 osoby. Na miejsce przybyły dwa zastępy JRG Puck, strażacy przystąpili do udzielenia pomocy dwóm osobom. Ze względu na liczbę poszkodowanych zadysponowano trzy zespoły ratownictwa medycznego. W działaniach uczestniczyło 7 strażaków JRG, 3 ZRM i dwa radiowozy.

**21 lipca w Karlikowie na DW 218** wypadkowi uległy dwa pojazdy z których jeden uderzył czołowo w drzewo, dwie osoby w tego pojazdu odniosły obrażenia. Do wydobycia kierowcy konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Strażacy udzieliли poszkodowanemu KPP oraz wydobyli poszkodowanego. W akcji uczestniczyli zastępy OSP Krokowa, OSP Karlikowo i jeden zastęp z JRG Puck w sumie 16 strażaków.

**22 grudnia w Celbowie na DW 216** zderzył się samochód osobowy z dostawczym. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali pasażer samochodu osobowego na zewnątrz oraz kierowca dostawczego uwięziony w pojeździe. Przed przybyciem ZRM strażacy z JRG Puck zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz udzielił poszkodowanemu KPP. Po przejęciu poszkodowanych przez ZRM strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanego oraz pomogli wydobyć go na zewnątrz.


**18. Osoby poszkodowane w czasie zdarzeń.**

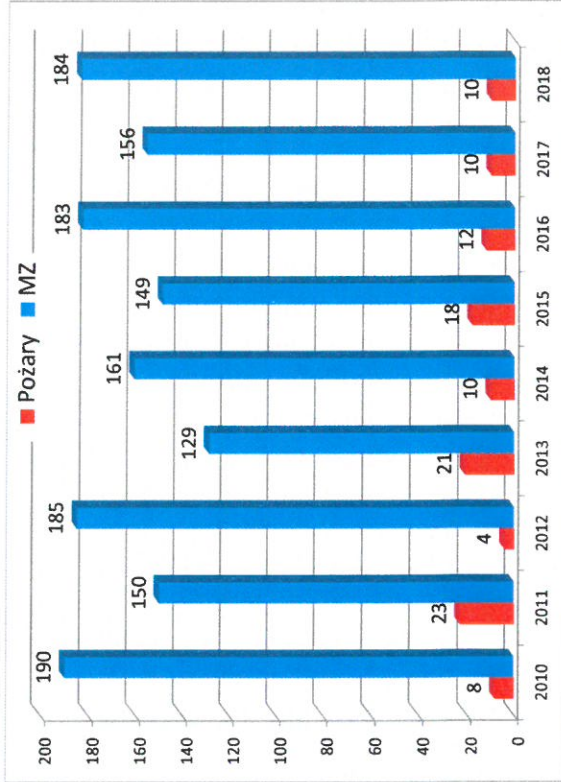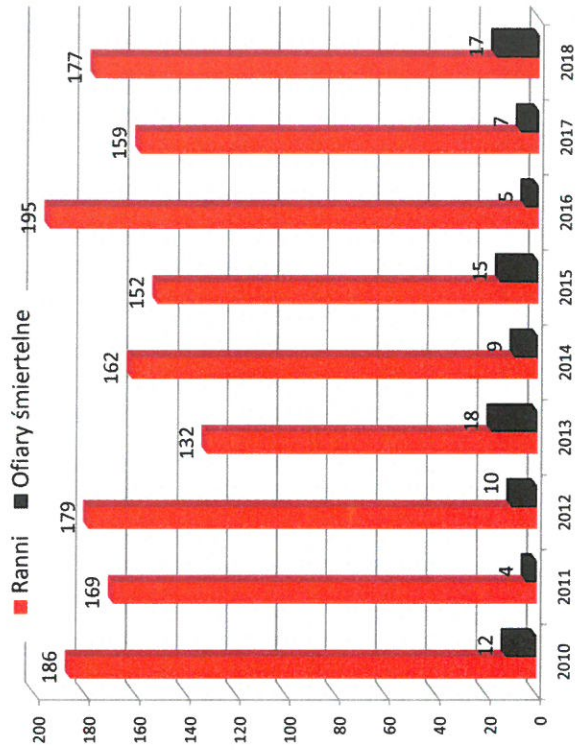

Poszczególne słupki obejmują osoby ranne oraz ofiary śmiertelne w poszczególnych kategoriach zdarzeń

# Osoby poszkodowane w 2018 roku według podziału administracyjnego.

Na wykresie suma rannych i ofiar śmiertelnych w poszczególnych latach.

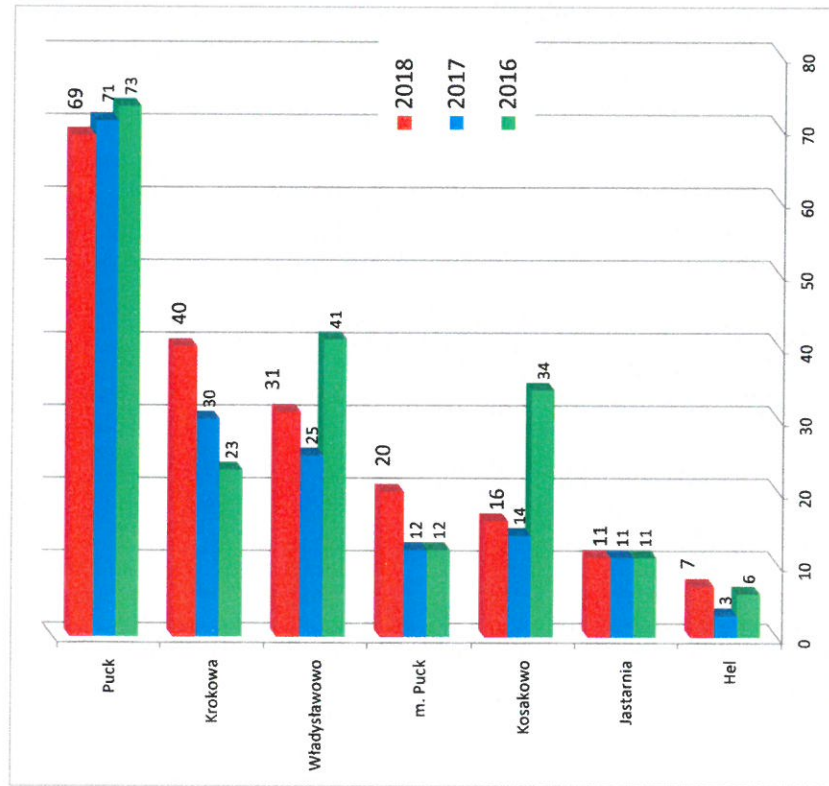

## Szczegółowe zestawienia dla 2018 roku.

Gmina	OGÓŁEM			w tym dzieci	
	śmiertelne	ranni		śmiertelne	ranni
m. Hel	1	6		0	0
m. Jastarnia	0	11		0	2
Kosakowo	1	15		0	2
Krokowa	2	38		0	7
m. Puck	4	16		0	2
Puck	5	64		0	8
m. Władysławowo	4	27		0	2
Razem	17	177		0	23

## Pożary

Gmina	Inne osoby			w tym dzieci	
	śmiertelne	ranni		śmiertelne	ranni
m. Hel	0	0		0	0
m. Jastarnia	0	0		0	0
Kosakowo	0	1		0	0
Krokowa	0	1		0	0
m. Puck	0	1		0	0
Puck	2	3		0	0
m. Władysławowo	0	2		0	0
Razem	2	8		0	0

## Miejscowe zagrożenia

Gmina	Inne osoby			w tym dzieci	
	śmiertelne	ranni		śmiertelne	ranni
m. Hel	1	6		0	0
m. Jastarnia	0	11		0	2
Kosakowo	1	14		0	2
Krokowa	2	37		0	7
m. Puck	4	15		0	2
Puck	3	61		0	8
m. Władysławowo	4	25		0	2
Razem	15	169		0	23




W 2018 roku liczba rannych wzrosła do poziomu sprzed dwóch lat. Trudno zdiagnozować przyczynę takiego stanu rzeczy. Charakterystyczne jest, że liczba ofiar śmiertelnych wykazuje duże skoki roczne bez wyraźnych tendencji. Chociaż w ostatnim roku pojawiła się dość duża liczba zdarzeń w których strażacy są dysponowani do resuscytacji gdy brakuje pogotowia lub otwarcia mieszkania na prośbę policji w którym znajdują się zwłoki. W minionym roku w sześciu tego typu zdarzeniach były ofiary śmiertelne, które są wykazywane w naszych statystykach. Z naszych obserwacji wynika, że ofiary śmiertelne zmieniają się w poszczególnych kategoriach np.: w jednym roku mamy bardzo wiele utonięć w roku następnym ofiar wypadków komunikacyjnych. Dodatkowo obraz zaburza brak pełnej informacji o zdarzeniach gdyż nasze jednostki nie są dysponowane do wszystkich utonięć, potrąceń i samobójstw. Pełną informację w zakresie osób poszkodowanych posiada tylko policja i prokuratura.

#### Ciekawostka.

- W minionym roku strażacy użyli:
- 49 razy pomp szlamowych (w 2017 – 215)
  - 8 razy narzędzi hydraulicznych
  - 115 razy drabin przenośnych
  - 89 razy pił do cięcia drewna (w 2017 – 195)
  - 74 razy urządzeń pomiarowych (detektory wleczogazowe, detektory prądu) (w 2017 – 29)
  - 73 razy aparatów ochrony dróg oddechowych
  - 151 sprzętu oświetleniowego


#### 19. Dyspozycyjność i mobilność jednostek OSP.

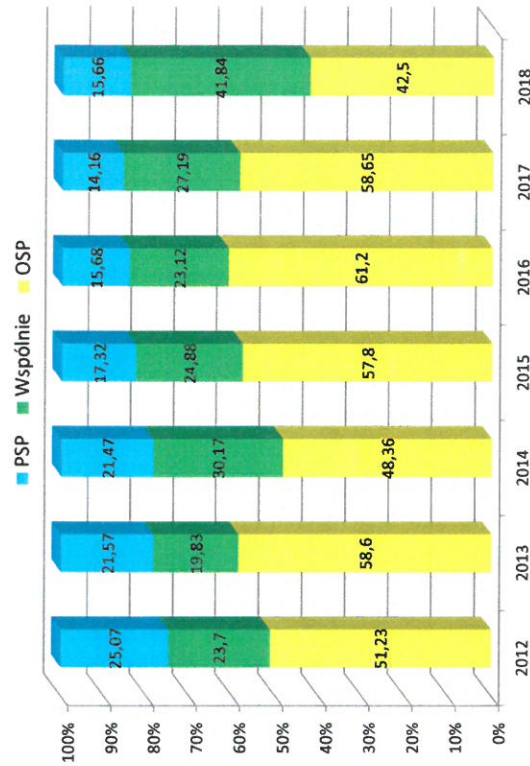

Liczba zdarzeń w których jednostki OSP brały samodzielny udział znacznie spadła, co wynika jednej generalnej przyczyny. W minionym roku nie mieliśmy do czynienia ze zbyt dużą ilością zdarzeń spowodowanych anomaliami pogodowymi. W takich momentach gdy jednocześnie mamy wiele akcji jednostki PSP działają w najbardziej niewralgicznych miejscach, pozostałe zdarzenia likwidują strażacy OSP. W likwidacji skutków pożarów jednostki OSP samodzielnie działały w 33% zdarzeń. Zdarzeniami często obsługiwanymi przez jednostki OSP w 2018 roku były również wyjazdy do sprawdzenia alarmów z instalacji wykrywania 56% tego typu zdarzeń to interwencje jednostek OSP.

O mobilności jednostek świadczy również czas dotarcia na miejsce zdarzenia. Założeniem głównym jest aby jednostki docierały na miejsce zdarzenia w ciągu 15 minut. W roku 2018 do 94 % pożarów i do 86% zgłoszonych miejscowych zagrożeń strażacy dotarli w ciągu 15 minut. Ogólnie w 82 % interwencji strażacy dotarli do zdarzenia w czasie poniżej 15 minut (w roku 2017 - 85%). Przekroczone czasy dotarcia spowodowane były między innymi: zdarzeniami w miejscach trudnodostępnych wymagającymi poszukiwania zdarzenia, koniecznością zabrania dodatkowego sprzętu nie będącego na podstawowym wyposażeniu samochodu (pontony) oraz dysponowanie do odległych miejsc tylko zastępu JRG (zabezpieczenie lądowania śmigłowca w Helu).

Wykres przedstawiający czas dojazdu jednostek do miejsca zdarzenia od chwili zgłoszenia w stosunku do ogólnej liczby zdarzeń na terenie jednostki administracyjnej.

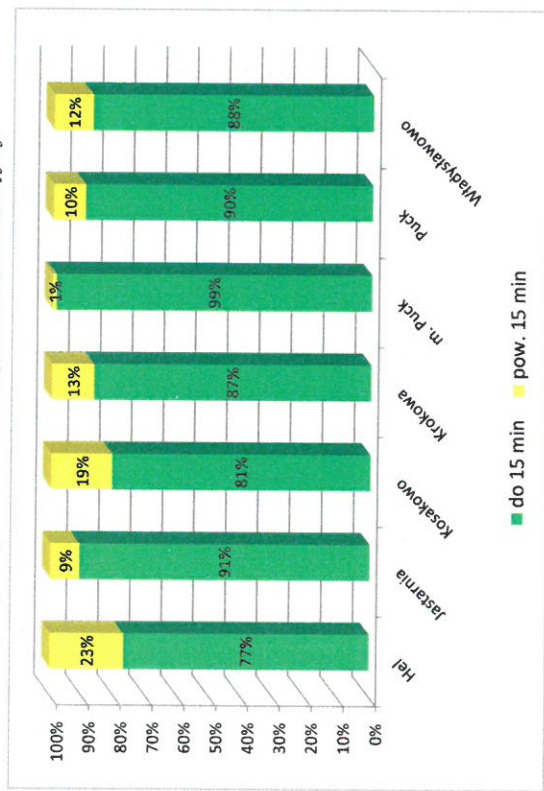

## 20. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w 2018 r.

W Komendzie Powiatowej PSP w Pucku pracuje dwóch funkcjonariuszy w sekcji kontrolno – rozpoznawczej. W minionym roku przeprowadziliśmy 187 kontroli w 327 obiektach. Między innymi dokonywano odbiorów budynków – w związku ze złożonym zawiadomieniem przez inwestora o zakończeniu budowy obiektu i przystąpieniu do jego użytkowania. W 2018 r. kontroli podlegało 62 zgłoszeń w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych w nowych obiektach natomiast w 2017 r. przeprowadzono 66 takich kontroli.

W celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiektach na terenie powiatu puckiego, uwzględniając statystykę zdarzeń, działania kontrolno – rozpoznawcze w 2018 roku ukierunkowane zostały na prowadzenie czynności w obiektach w których organizuje się letni wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie, obozy) w celu wydania opinii dla obiektów. Kontrole przeprowadzane w tych obiektach wykazują systematyczną poprawę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w tych obiektach, w których uprzednio były prowadzone czynności kontrolne. W 2018 r. wydaliśmy 109 opinie dla obiektów, 4 opinie dla półkolonii oraz 8 opinii dla obozów harcerskich. W roku 2017 wydaliśmy 44 pozytywne opinie dla obiektów, 9 opinii pozytywnych dla obozów harcerskich oraz 2 opinie dla półkolonii. Liczba wydawanych opinii uzależniona jest od ilości zgłoszeń, dodatkowo wpływ na tą liczbę miała zmiana przepisów. Od 2016 roku opinia ważna jest przez 3 lata od daty jej wydania pod warunkiem, że w obiekcie nie nastąpią zmiany.

Prowadzono również czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiektach użyteczności. W 2018 roku przeprowadziliśmy 9 kontroli w tym:

- 4 urzędów gmin i miasta kontrole podstawowe pod względem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kontrole wykazały, że w obiektach występują nieprawidłowości m.in. w zapewnieniu wymaganego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz nie poddawaniu przeglądów urządzeń ppoż.
- 1 kontrola z zakresu spełnienia wymagań przeciwpożarowych w sklepach wielko kubaturowych
- 1 kontrola z zakresu spełnienia wymagań przeciwpożarowych w dyskotekach
- 3 kontrole z zakresu spełnienia wymagań przeciwpożarowych w budynkach zajmujących się gastronomią (restauracje)

Gmina	2016				2017			2018	
	Do 10 min	11-20 min	Do 10 min	11-20 min	Do 10 min	11-20 min	>20 min	Do 15 min	Pow. 15 min
Kosakowo	42	28	42	28	42	30	81	19	
Krokowa	48	39	48	39	48	13	87	13	
m. Hel	50	31	50	31	50	19	77	23	
m. Jastarnia	58	35	58	35	58	7	91	9	
m. Puck	88	10	88	10	88	2	99	1	
m. Władysławowo	55	35	55	35	55	10	88	12	
Puck	60	29	60	29	60	11	90	10	

wartości %



W bieżącym roku szczególną uwagą obejmiemy obozy harcerskie organizowane na otwartych terenach oraz obiekty użyteczności publicznej (centra handlowe, sklepy wielko kubaturowe itp.), które w ciągu roku będą podlegały kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W ramach profilaktyki prowadzona jest akcja informacyjna z zakresu profilaktyki przeciw pożarowej pod hasłem „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZENSTWA”. W minionym roku szczególny nacisk położono na współpracę z młodzieżą i szkołami. Nasi funkcjonariusze uczestniczyli w ewakuacjach, prowadzili pogadanki, a kierownictwo spotykało się z gronem pedagogicznym podczas rad pedagogicznych.

21. Dotacje dla jednostek OSP.

Jednostka	Zakupiono	Ilość	Wartość brutto	środki KSRG	Środki własne
Jastarnia	radiotelefon	1	1 389,90 zł	945,00 zł	444,90 zł
	maska do aparatu pow.	3	2 398,50 zł	2 394,00 zł	4,50 zł
	kominarka	6	627,30 zł	562,00 zł	65,30 zł
Hel			4 415,70 zł	3 901,00 zł	514,70 zł
	remont strażnicy	1	18 900,00 zł	12 300,00 zł	6 600,00 zł
	agregat prądotwórczy min. 2.2kVA	1	2 362,13 zł	2 000,00 zł	362,13 zł
Ślawoszyńo	radiotelefon	1	1 414,50 zł	946,00 zł	468,50 zł
	helm strażacki	4	4 526,40 zł	2 948,00 zł	1 578,40 zł
			27 203,03 zł	18 194,00 zł	9 009,03 zł
Ślawoszyńo	remont strażnicy	1	13 038,00 zł	12 399,00 zł	639,00 zł
	ubrania specjalne	2	3 000,00 zł	2 948,00 zł	52,00 zł
			16 038,00 zł	15 347,00 zł	691,00 zł
Władysławowo	szelki bezpieczeństwa	4	4 500,00 zł	2 948,00 zł	1 552,00 zł
			4 500,00 zł	2 948,00 zł	1 552,00 zł
	buty specjalne skórzane	6	3 060,00 zł	2 948,00 zł	112,00 zł
Mrzeżyno			3 060,00 zł	2 948,00 zł	112,00 zł
	remont strażnicy	1	13 167,12 zł	12 300,00 zł	867,12 zł
	ubrania specjalne	1	3 839,14 zł	2 948,00 zł	891,14 zł
Chłapowo			17 006,26 zł	15 248,00 zł	1 758,26 zł
	ubranie specjalne	1	3 000,01 zł	2 948,00 zł	52,01 zł
			3 000,01 zł	2 948,00 zł	52,01 zł
Gniezdźdewo	ubrania specjalne	2	3 000,02 zł	2 948,00 zł	52,02 zł
			3 000,02 zł	2 948,00 zł	52,02 zł
	prądownica wodna	1	1 599,00 zł	961,00 zł	638,00 zł
Kosakowo	wąż tłoczny	2	819,18 zł	800,00 zł	19,18 zł
	suchy skafander ratowniczy	1	3 200,00 zł	2 948,00 zł	252,00 zł
	zestaw do wyważania drzwi	1	10 200,00 zł	6 107,00 zł	4 093,00 zł
Strzelno			15 818,18 zł	10 816,00 zł	5 002,18 zł
	remont strażnicy	1	3 048,01 zł	3 000,00 zł	48,01 zł
	ubrania specjalne	2	3 000,00 zł	2 948,00 zł	52,00 zł
Starzyno			6 048,01 zł	5 948,00 zł	100,01 zł
	rękawice specjalne	20	5 550,00 zł	2 948,00 zł	2 602,00 zł
			5 550,00 zł	2 948,00 zł	2 602,00 zł
Krokowa	ubranie specjalne	2	3 000,00 zł	2 948,00 zł	52,00 zł
			3 000,00 zł	2 948,00 zł	52,00 zł
	remont strażnicy	1	13 000,00 zł	12 300,00 zł	700,00 zł
Wierzechucino	motopompa pożarnicza	1	5 150,00 zł	2 630,00 zł	2 520,00 zł
	ubranie specjalne	1	2 100,00 zł	2 000,00 zł	100,00 zł
	rękawice specjalne	4	1 000,00 zł	948,00 zł	52,00 zł
Karlikowo			21 250,00 zł	17 878,00 zł	3 372,00 zł
	ubrania specjalne	2	3 000,00 zł	2 948,00 zł	52,00 zł
	ubranie specjalne	2	3 000,00 zł	2 948,00 zł	52,00 zł
Żarnowiec	nożyce hydrauliczne	1	22 000,00 zł	8 500,00 zł	13 500,00 zł
			25 099,60 zł	11 448,00 zł	13 651,60 zł

RAZEM wydano:	157 988,81 zł	119 416,00 zł	38 572,81 zł
w tym na inwestycje:	32 200,00 zł	14 607,00 zł	17 593,00 zł
w tym na wydatki bieżące	125 788,81 zł	104 809,00 zł	20 979,81 zł



Jednostka	Zakupiono	Ilość	Wartość brutto	środki MSWiA	Środki własne
Policzno	remont strażnicy	1	4 585,00 zł	4 000,00 zł	585,00 zł
	helm	3	2 427,00 zł	1 928,00 zł	499,00 zł
Puck	agregat prądotwórczy	1	7 012,00 zł	5 928,00 zł	1 084,00 zł
	waż tłoczny	11	4 650,00 zł	4 323,00 zł	327,00 zł
Leśniewo			4 650,00 zł	4 323,00 zł	327,00 zł
			3 740,00 zł	3 505,00 zł	235,00 zł
Lebez	remont strażnicy	1	3 740,00 zł	3 505,00 zł	235,00 zł
	radiotelefon	1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
Karwia			1 480,92 zł	1 110,00 zł	370,92 zł
	cylinder rozprężający	1	7 480,92 zł	7 110,00 zł	370,92 zł
Werblinia			11 000,00 zł	10 732,00 zł	268,00 zł
	aparat powietrzny	2	8 147,00 zł	6 485,00 zł	1 662,00 zł
Mieroszyno			8 147,00 zł	6 485,00 zł	1 662,00 zł
	remont strażnicy	1	3 900,00 zł	3 815,00 zł	85,00 zł
Swarzewo			3 900,00 zł	3 815,00 zł	85,00 zł
	przenośny zestaw oświetleniowy	1	13 200,00 zł	10 732,00 zł	2 468,00 zł
Pruszewo			13 200,00 zł	10 732,00 zł	2 468,00 zł
	remont strażnicy	1	4 800,00 zł	3 800,00 zł	1 000,00 zł
Żelazkowo			4 800,00 zł	3 800,00 zł	1 000,00 zł
	remont strażnicy	1	4 500,00 zł	4 000,00 zł	500,00 zł

RAZEM wydano:	68 429,92 zł	60 430,00 zł	7 999,92 zł
w tym na inwestycje:	24 200,00 zł	21 464,00 zł	2 736,00 zł
w tym na wydatki bieżące	44 229,92 zł	38 966,00 zł	5 263,92 zł

#### Zakupy pojazdów

Jednostka	Zakupiono	Ilość	Wartość brutto	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	pozostałe środki
Jastrzębia Góra	GGBA	1	1 119 669,00 zł	490 000,00 zł	629 669,00 zł
			1 119 669,00 zł	490 000,00 zł	629 669,00 zł
Hel	GGBA	1	805 650,00 zł	380 000,00 zł	425 650,00 zł
			805 650,00 zł	380 000,00 zł	425 650,00 zł

<b>RAZEM:</b>	<b>1 925 319,00 zł</b>	<b>870 000,00 zł</b>	<b>1 055 319,00 zł</b>
---------------	------------------------	----------------------	------------------------

Ponadto samorządy powiatu puckiego otrzymały dofinansowanie w wysokości 270 tysięcy złotych z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej

## 22. Przykłady akcji ratowniczo - gaśniczych w roku 2018.

Uwięzioną kobietą na drzewie - zgłoszenie o zdarzeniu w Pirowszynie, wpłynęło do dyżurnego PSP w Pucku, 4 lutego o godz.: 12.14. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów GBA z OSP Kosakowo, GBA z OSP Kosakowo GBA i SLOP z JRG Puck oraz SRWys z JRG Gdynia stwierdzono, że osoba lecąca na parolotni zawisała na koronie drzewa w lesie na wysokości około 25 metrów. Działania straży pożarnej polegały na rozpoznaniu sytuacji oraz nawiązaniu kontaktu



z osobą uwięzioną na drzewie. Specjalistyczne działania strażaków polegały na wejściu ratownika na drzewo za pomocą drzewolazów i dotarciu do osoby uwięzionej. Zaczepiono linę do drzewa, a jej drugi koniec został zaczepiony do sąsiedniego drzewa na wysokości około pół metra od podłoża. Następnie osoba znajdująca się w uprzęży została podczepiona do liny, odczepiona od skrzydła i opuszczona na ziemię. Kobieta nie wymagała pomocy ZRM.

Pożar budynku inwentarskiego - 24 lutego we wczesnych godzinach rannych w Policzynie, doszło do pożaru budynku gospodarczego w którym znajdował się sprzęt rolniczy. W działaniach, które trwały około 10 godzin uczestniczyli strażacy z JRG Puck oraz OSP Policzno, Darżlubie, Werblinia, Leśniewo, a także OSP Władysławowo, Chłapowo i Krokowa. W pierwszej fazie pożaru podano sześć prądów wody w natarciu na palący się budynek w celu stłumienia płomieni. Przystąpiono do ewakuacji zwierząt (drob ok.



15 szt.) i sprzętu znajdującego się w niewielkiej odległości od pożaru. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do częściowej rozbiórki obiektu oraz przetrucaniu i dogaszaniu palącej się słomy. Działania utrudniały porывisty wiatr oraz niska temperatura w wyniku której zamrażnięciu uległy hydranty. Pożar zniszczył całą stodołę oraz znajdujące się w niej: ciągnik rolniczy Ursus, siewnik do nawozów, rozrzutnik, dmuchawę oraz żmijkę do zboża, kombajn ziemniaczany, betoniarke i przyczepę rolniczą. Straty wyniosły 300 tys zł.





**Pożar budynku mieszkalnego** - do groźnego pożaru doszło 22 marca w Smolnie. O godz.: 10:37 dyżurny SKKP Puck, przyjął zgłoszenie o pożarze instalacji elektrycznej w parterowym budynku mieszkalnym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej z JRG Puck i OSP Smolno stwierdzono, że pożar rozprzestrzenił się we wnętrzu całego budynku. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przekazaniu informacji do SKKP Puck o potrzebie odłączenia prądu w



miejscowości. Po uzyskaniu potwierdzenia o jego odłączeniu podano dwa prądy wody w natarciu do wnętrza obiektu, jednocześnie intensywnie schładzano, wskazane przez właścicieli miejsce ustawienia butli z gazem. Z uwagi na rozprzestrzenianie się pożaru na dach budynku, podano trzeci prąd wody w celu jego schłodzenia. Po stłumieniu płomieni i spadku temperatury wewnątrz budynku rozpoczęło działania wewnętrzne. Wprowadzono dwie rotacje w celu schłodzenia i dogaszenia wyposażenia.

**Pożar średni w Jastarni** - 29 marca około godz.: 11:20 doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Jastarni. Do zdarzenia zadysponowano zastępy Straży Pożarnej z JRG Puck z OSP Jastarnia i Hel oraz WSP Hel. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem całkowicie objęty jest kamping, wiatra oraz łódź motorowa przy budynku mieszkalnym. Pożar przedostaje się do budynku mieszkalnego poprzez podbitkę dachu. Lokatorzy opuścili budynek przed przybyciem strażaków. Działania



strażaków polegały na podaniu dwóch prądów wody w obronie sąsiedniego budynku mieszkalnego oraz trzech prądów wody w natarciu na palące się obiekty z jednoczesnym schładzaniem pięciu butli propan butan. Następnie wprowadzono rolę po klatce schodowej do wnętrza budynku mieszkalnego i podano jeden prąd wody w natarciu z podnośnika SH-21, w celu schłodzenia dachu i elewacji obiektu. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych wewnątrz budynku i dogaszeniu zarzewi ognia.

**Wypadek na drodze powiatowej 1440G** - 19 kwietnia około godziny 14:20, doszło do wypadku trzech samochodów w Sikorzynie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej z JRG Puck, OSP Leśniewo i OSP Darżlubie ustalono, że kierujący samochodem Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w dwa samochody poruszające się w przeciwnym kierunku. Równocześnie z zastępami straży pożarnej na miejsce zdarzenia przybył ZRM oraz policja. Działania straży polegały na udzieleniu pomocy



medycznej poszkodowanym wspólnie z ZRM. W stosunku do jednej z kobiet prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz pogotowia Puck, stwierdził zgon reanimowanej kobiety. Pozostałych rannych przetransportowano do karetek pogotowia. Mężczyzna został odwieziony do szpitala w Wejherowie, natomiast kobieta, śmigłowcem LPR do szpitala w Gdańsku. Łądownisko (boisko w Leśniewie) zabezpieczał zastęp OSP Leśniewo.

**Zderzenie autobusu z samochodem osobowym** - 30 kwietnia, przed godziną 11 w Starzynie, doszło do wypadku w wyniku którego poszkodowana została 4-osobowa rodzina w tym dwójka dzieci. Osoby ranne zostały z samochodu osobowego wydobyte zostały przez świadków zdarzenia. Autobusem podróżowało około 30 osób - nikt nie odniósł obrażeń. Do zdarzenia zadysponowano GBA z OSP Starzyno oraz SLOP. GBA-Rt oraz GCBA z JRG Puck. Działania straży polegały na podjęciu działań z



kpp w stosunku do osób poszkodowanych. OSP Starzyno udzieliło pomocy dwójce dzieci natomiast JRG Puck dwóm osobom dorosłym. Ruch na drodze został całkowicie wstrzymany, policja wyznaczyła objazdy. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 ZRM, koordynator medyczny podjął dodatkowo decyzję o zadysponowaniu śmigłowca LPR. Łądownisko i start śmigłowca odbyło się na polu w pobliżu zdarzenia. Osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitali: w Gdańsku oraz w Gdyni i Wejherowie.



**Śmiertelny wypadek w Swarzewie** - 1 maja po godz.: 16 doszło do zderzenia 4 samochodów na drodze wojewódzkiej 216 w okolicach Swarzewa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów GBA-Rt, GLBA-Rt z JRG Puck oraz GLBA-Rt z OSP Swarzewo i GCBA z OSP Gniezdzewo stwierdzono, że w wyniku wypadku poszkodowanych zostało sześć osób w tym jedno dziecko, jedna z osób dorosłych uwięziona jest w pojeździe znajdującym się w rowie. Policja i ZRM na miejscu droga nie przejeżdżna



Działania strazy polegały na uwolnieniu uwięzionej osoby poszkodowanej za pomocą sprzętu hydraulicznego z pojazdu VW Golf. Jednocześnie wspólnie z ZRM udzielano kpp osobom poszkodowanym. Dwie osoby przewieziono do szpitala w Pucku, trzy osoby przewieziono do szpitala w Wejherowie (w tym dziecko) Lekarz koordynujący działania medyczne u kierującego pojazdem VW Golf stwierdził zgon. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych posprzątano jezdnię.



**Śmiertelny wypadek motocyklisty** - 18 czerwca około, godz.: 9:45 do dyżurnego SKKP w Pucku wpłynęło zgłoszenie o wypadku w Kłaninie na drodze wojewódzkiej nr 213. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu GBA z OSP Starzyno stwierdzono, że motocyklista uderzył w tył samochodu ciężarowego. Na miejscu ZRM bada poszkodowanego. Ze względu na rozległe obrażenia motocyklisty ZRM podjął decyzję o odstąpieniu od udzielania pomocy medycznej. Do zdarzenia udały się



dodatkowo SLOp, GBA i SLRt z JRG Puck oraz GBA z OSP Sławoszyno. Działania strazy polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozstawieniu dwóch parawanów ochronnych oraz kierowaniu ruchem drogowym. Na czas działań i dochodzenia policyjnego droga została zamknięta (wprowadzono objazdy). Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policję, posprzątano, wspólnie z pracownikami firmy VICARO, jezdnię z płynów eksploatacyjnych i rozbitych części motocykla.

**Pożar smażalni ryb** - 22 maja około, godz.: 10:50 do dyżurnego SKKP w Pucku wpłynęło zgłoszenie o pożarze baru w Mechelinkach. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu GBA-Rt z OSP Kosakowo stwierdzono, że pali się bar gastronomiczny o konstrukcji drewnianej zagrożony jest budynek mieszkalny, bezpośrednio zlokalizowany przy smażalni. Do zdarzenia udały się dodatkowo SLOp i GCBA z JRG Puck GBA z WSP Dębogórze. Działania



Strazy polegały na podaniu prądu wody w natarciu na palący się obiekt od frontu w celu stłumienia płomieni oraz budowy zasilnia wodnego z hydrantu podziemnego. Jednocześnie schładzano elewację budynku mieszkalnego. Następnie podano drugi prąd wody na dach baru z tarasu budynku mieszkalnego. Ze względu na pożar pojemników z olejem spożywczym w części kuchennej, wprowadzono dodatkowo prąd piany ciężkiej. Po ugaszeniu pożaru dokonano rozbiórki nadpalonej części smażalni.

**Poszukiwania w Oslonie** - 11 sierpnia o godz.: 19:52 do dyżurnego SKKP w Pucku wpłynęło zgłoszenie o potrzebie odnalezienia mężczyzny, który podczas pływania wypadł ze skutera wodnego i nie zdołał dopłynąć do brzegu. Do zdarzenia zadysponowano: GBA - Rt, GLBA - Rt + L2 oraz SLOp z JRG Puck oraz SRW z JRG Gdańsk nr 2, a także GBA z OSP Mrzeżyno i SLRt z OSP Kosakowo. Dodatkowo działania prowadził SAR oraz łódź z MOKSIR Puck. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji, zwoadowaniu łodzi oraz prowadzeniu poszukiwań na akwencie zatoki Puckiej. Grupa wodno-nurkowa po oznaczeniu przypuszczalnego miejsca zaginięcia rozpoczęła działania poszukiwawcze metodą tralowania. Miejsce zdarzenia przeszukiwał również śmigłowiec SAR oraz łódź BSR z Władysławowa. Czynności dochodzeniowe na brzegu przeprowadzali policjanci z KPP w Pucku. Ze względu na zły stan psychofizyczny żony poszukiwanego mężczyzny na miejsce zadysponowano ZRM, który po podaniu leków pozostawił kobietę na miejscu. O godz. 23:00 MRCK Gdynia podjęło decyzję o zakończeniu działań. Dyżurny policji poinformował, że ewentualne działania poszukiwawcze będą prowadzone dnia następnego t.j. 12.08.2018 r. Z informacji medialnych wiadomo, że ciało zaginionego mężczyzny zostało odnalezione trzy dni później w okolicy pływackiej „Rewa Mew”





**Pożar lokalu gastronomicznego** – 19 sierpnia w godzinach wieczornych wybuchł groźny pożar we Władysławowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów GCBA z OSP Chłapowo oraz GCBA z OSP Władysławowo stwierdzono, że pali się drewniany bar gastronomiczny, płomienie wydostają się na zewnątrz. Zagrożony jest budynek mieszkalny znajdujący się w pobliżu baru. W wyniku pożaru poparzone zostały dwie pracownice oraz właściciel baru. Następnie na miejsce przybyły zastępy GBA, GCBA z JRG Puck i GCBA z OSP Gniezdzewo.



Działania straży polegały na podaniu trzech prądów wody: dwa w natarciu na palący się bar oraz jeden w obronie na budynek mieszkalny. Jednocześnie udzielono kpp poparzoną osobom: wsparcie psychiczne, założenie opatrunków hydroizolowych. Rozpoczęto chłodzenie butli oraz sprawdzano je pod kątem temperatury kamerą termowizyjną. Butle wyniesione zostały w bezpieczne miejsce, gdzie sprawiono bezobsługowe stanowisko w celu ich schładzania. Poszkodowani zostali przekazani ZRM, do jednego z poszkodowanych zaopatrywano śmigłowiec LPR.

**Pożar w Mrzeżynie - ofiara śmiertelna** - 17 października przed 23.00 doszło do pożaru budynku w Mrzeżynie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu GBA z OSP Mrzeżyno, GBA-Rt oraz GCBA z JRG Puck i GBA z OSP Smolno stwierdzono, że pożarem objęta jest część partu budynek mieszkalnego, z którego na zewnątrz wydobywają się płomienie i dym. Z informacji uzyskanych od mieszkańca, który znajduje się na zewnątrz, wynikało, że w środku znajduje się jego brat. Pożar rozprzestrzenia się na poddasze nad palącym się pokojem. Zamierzonym było podanie jak



najszybciej prądu wody przez okno do pomieszczenia objętego pożarem, w którym znajdowała się osoba. Następnie wprowadzano rotę do budynku w celu odnalezienia zagrożonego. Do ewakuacji na zewnątrz budynku zastosowano nosze typu deska. Po przeniesieniu ciała w dobrze oświetlone miejsce odstąpiono od czynności medycznych ze względu na częściowo zwęglone ciało. W tym czasie druga rota prowadził działania gaśnicze. Zaopatrzenie wodne zorganizowano z pobliskiego hydrantu.

